




检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: XH2205087,

委托单位: 仙桃市...

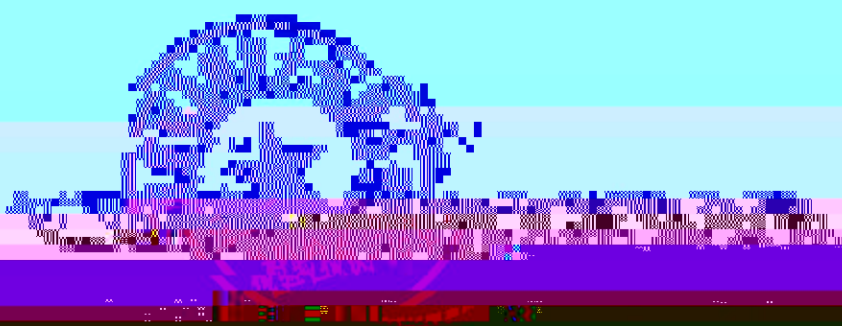

检测报告

一、检测概况

检测日期: 2023年10月25日

检测地点: 江西省南昌市

检测项目: 水质检测

检测标准: GB 5749-2006

检测人员: 张三

检测单位: 江西星辉检测技术有限公司

检测目的: 评估水质安全

检测范围: 南昌市某小区

检测结果: 合格

检测结论: 水质符合标准

检测备注: 无异常

检测日期: 2023年10月25日

检测地点: 江西省南昌市

检测项目: 水质检测

检测标准: GB 5749-2006

检测人员: 张三

检测单位: 江西星辉检测技术有限公司

检测目的: 评估水质安全

检测范围: 南昌市某小区

检测结果: 合格

检测结论: 水质符合标准

检测备注: 无异常

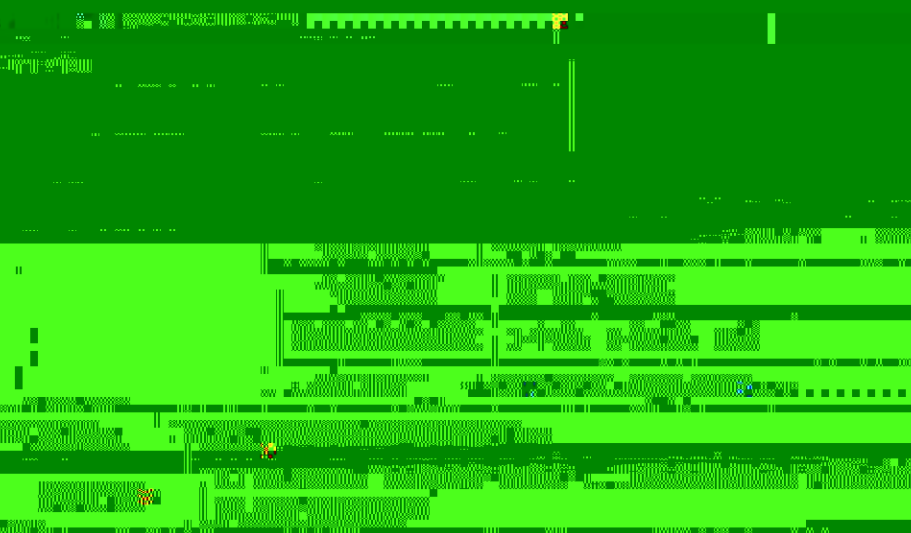


图 1. 水质安全同表数据图

编制人: 张三



审核人: 李四

批准人: 王五





500mm

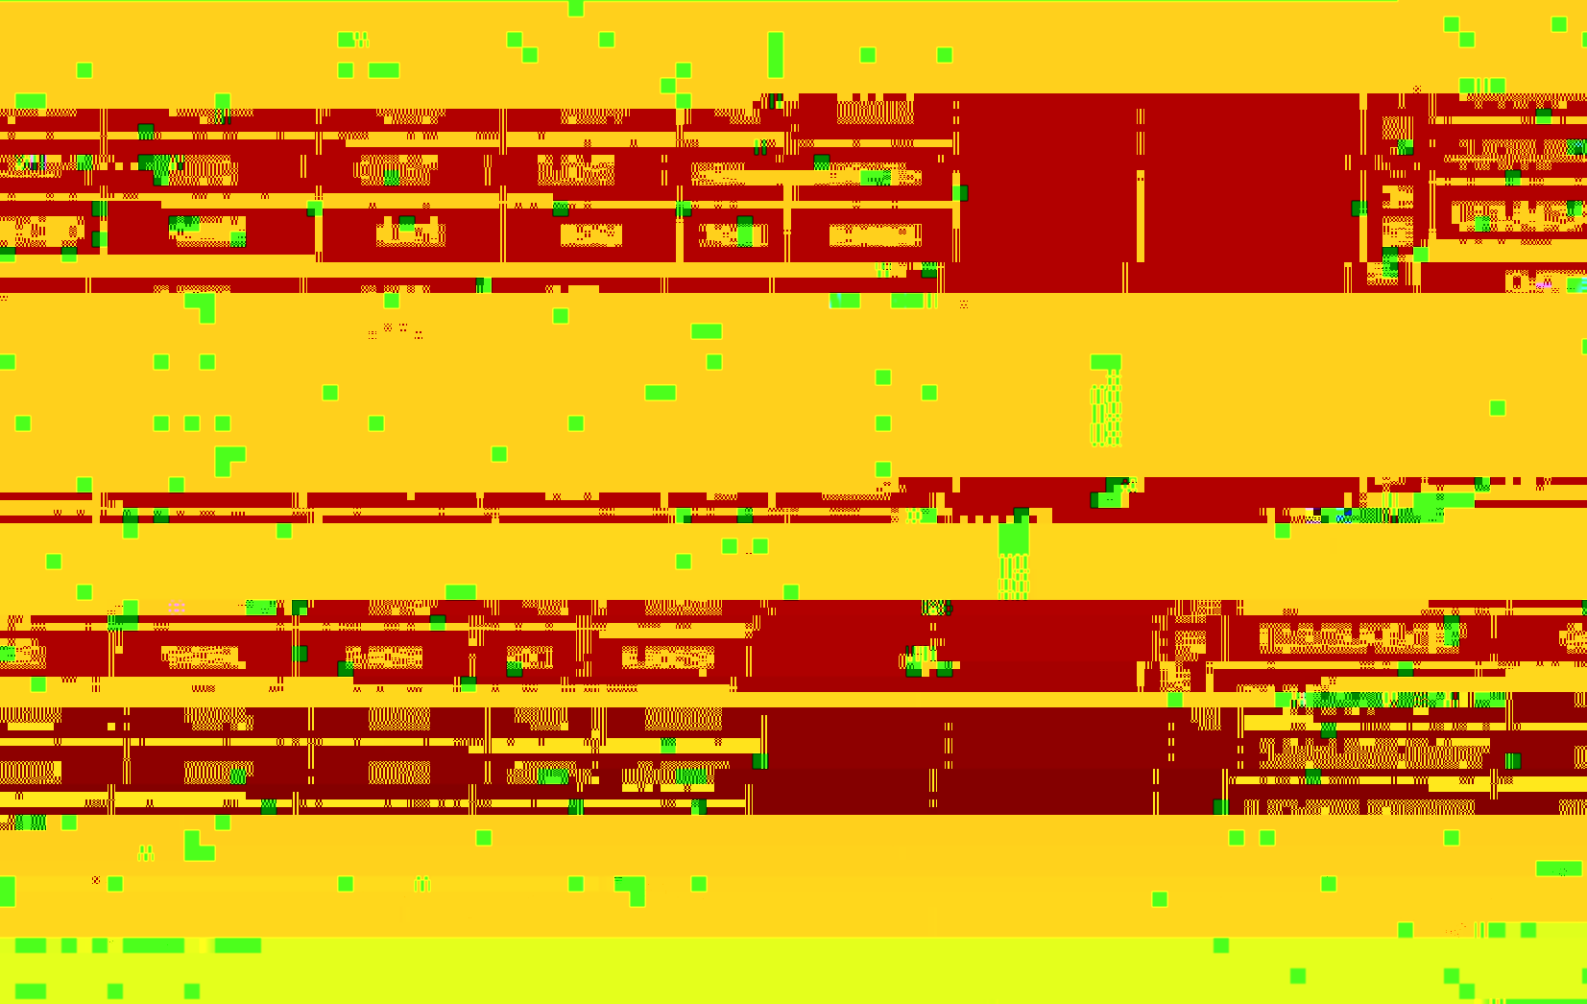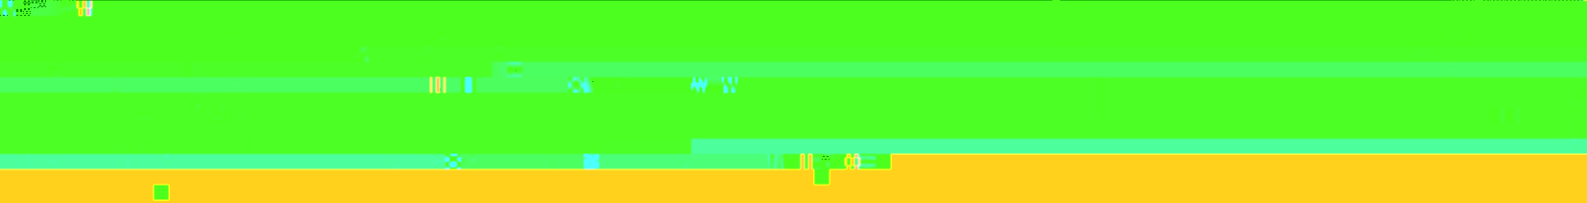

检测样品编号

YHE204077006

样品类型

废气

样品检出限

实测浓度

换算浓度

毒性当量质量浓度

ng/m³

ng/m³

μg/m³

1-TEQ ng/m³

氯

2,3,7,8-TCDD

0.0002

0.012

0.0098

×1

0.0098

代

1,2,3,7,8-P5CDD

0.0004

0.0069

0.0056

×0.5

0.0028

苯并

1,2,3,4,7,8-H6CDD

0.0003

N.D.<0.0003

N.D.<0.0003

×0.1

0.000015

对

1,2,3,5,6,7,8-H6CDD

0.0003

0.0061

0.0050

×0.1

0.00050

二

1,2,3,7,8-H5CDD

0.0002

N.D.<0.0002

N.D.<0.0002

×0.1

0.000010

二

1,2,3,4,6,7,8-H7CDD

0.0003

0.0061

0.0050

×0.1

0.00050

气压	100.7	KPa	静压	-0.29	KPa
烟温	191.2	°C	含氧量	10.2	%
截面	1.5394	m ²	含湿量	22.36	%
流速	21.9	m/s	烟气流量	121309	m ³ /h
压	267	Pa	标干流量	54010	m ³ /h

生活垃圾焚烧炉 采样样品编号: XH-20220513-001 采样时间段: 2022.05.13 11:56~13:56

检测点: 1#

结果	单位	参数	结果	单位	参数
100.7	KPa	静压	-0.27	KPa	大气压
190.3	°C	含氧量	8.9	%	烟温
1.5394	m ²	含湿量	21.77	%	截面
21.9	m/s	烟气流量	121309	m ³ /h	流速
268	Pa	标干流量	55410	m ³ /h	动压

检测点: 1#

结果	单位	参数	结果	单位	参数
190.3	°C	含氧量	8.7	%	烟温
1.5394	m ²	含湿量	21.77	%	截面