


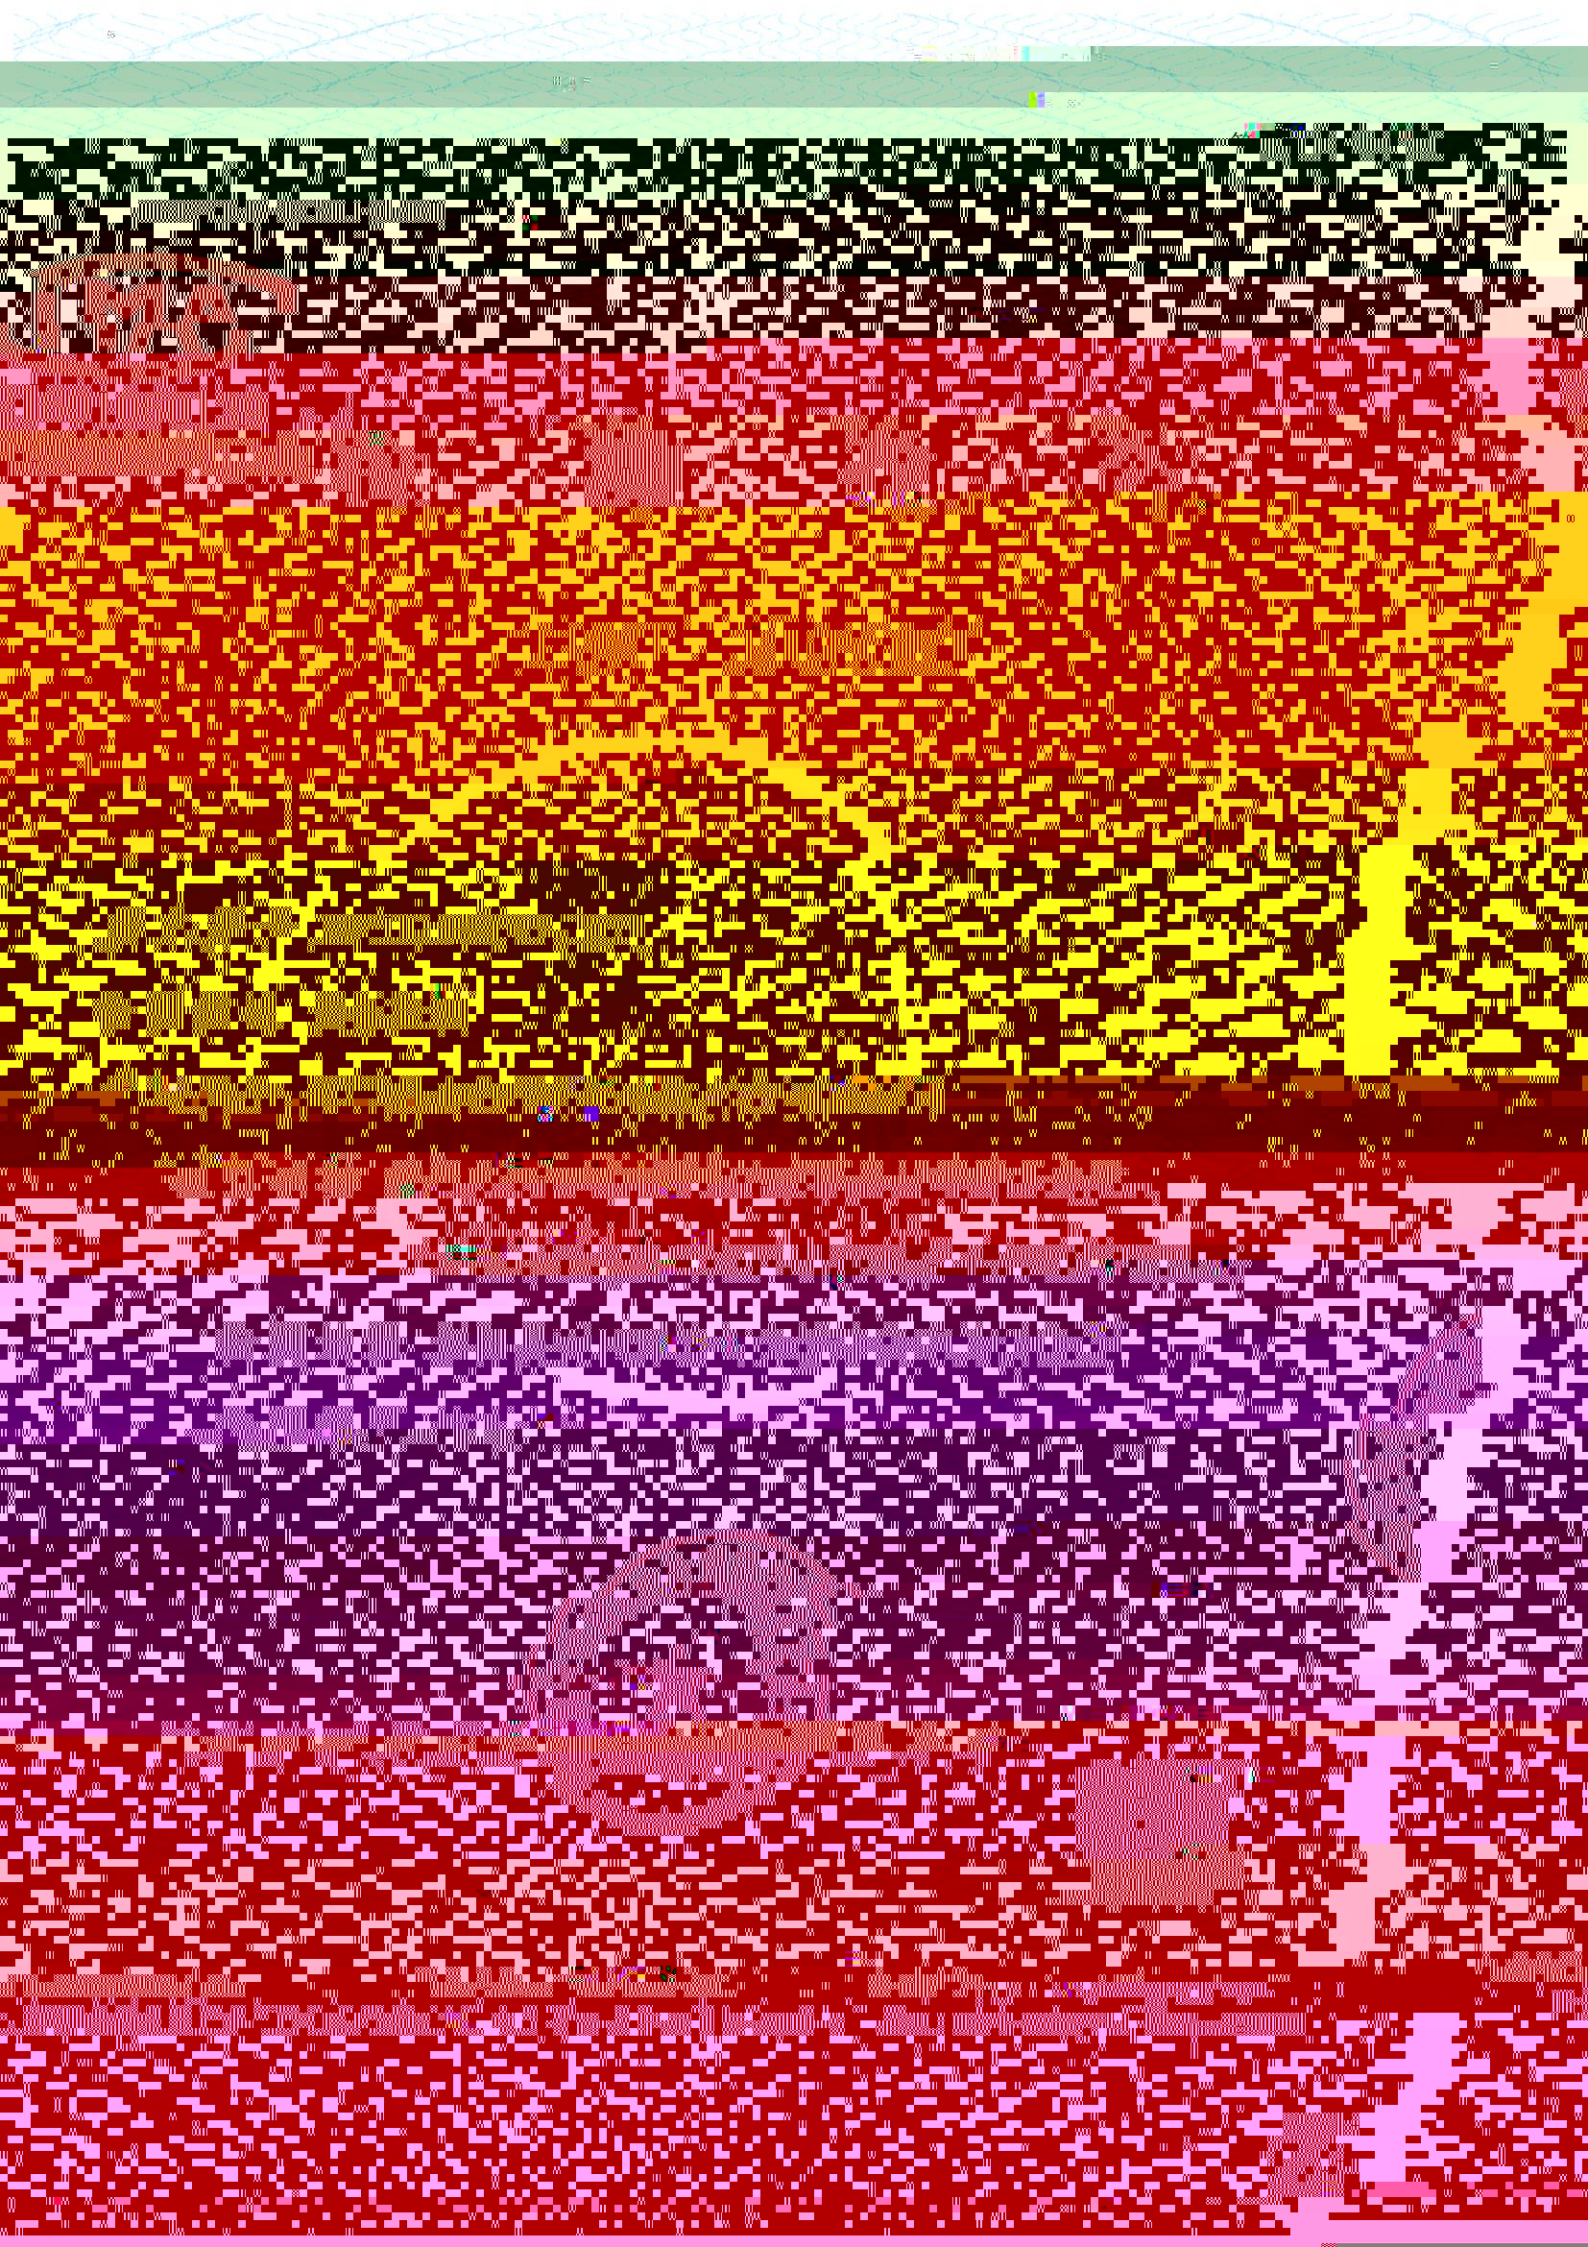

# 声 明

上海德业环境科技股份有限公司检验检测中心 草 拟 初 稿

一、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

二、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

三、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

四、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

五、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

六、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

七、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

八、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

九、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

十、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

十一、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

十二、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

十三、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

十四、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

十五、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

十六、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

十七、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

十八、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

十九、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

二十、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

二十一、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

二十二、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

二十三、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

二十四、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

二十五、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测


二十六、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

二十七、本报告编制后未按照《上海市检验检测机构管理办法》进行检测

# 检 测 报 告

## 一、基本信息


|      |      |      |                 |
|------|------|------|-----------------|
| 检测类型 | 委托检测 | 采样日期 | 2023 年 5 月 11 日 |
|------|------|------|-----------------|

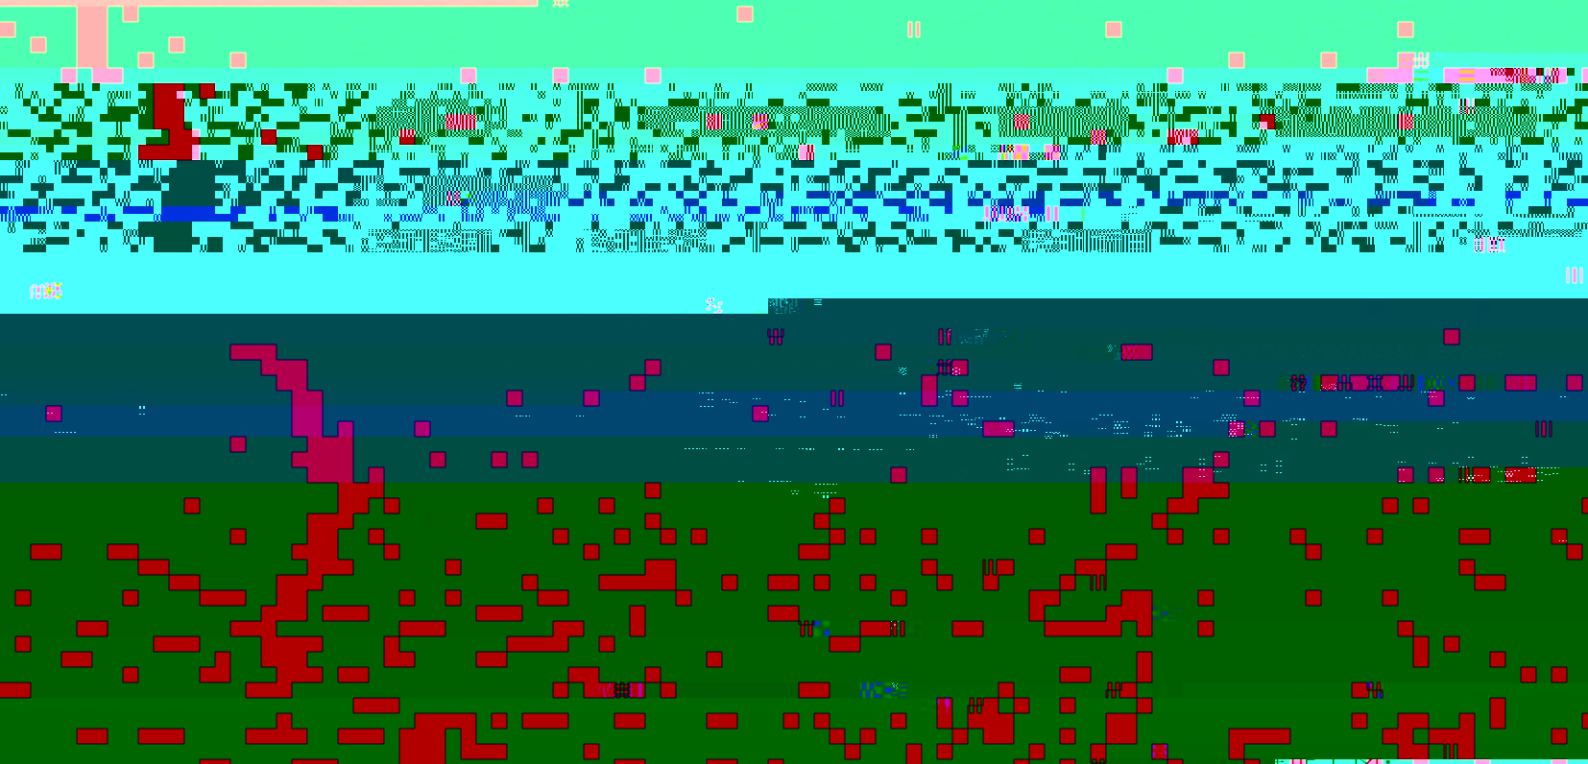


可施工区；

4、所使用的检测场所和环境均符合相关规范要求；

5、所使用的仪器设备均经校准合格。

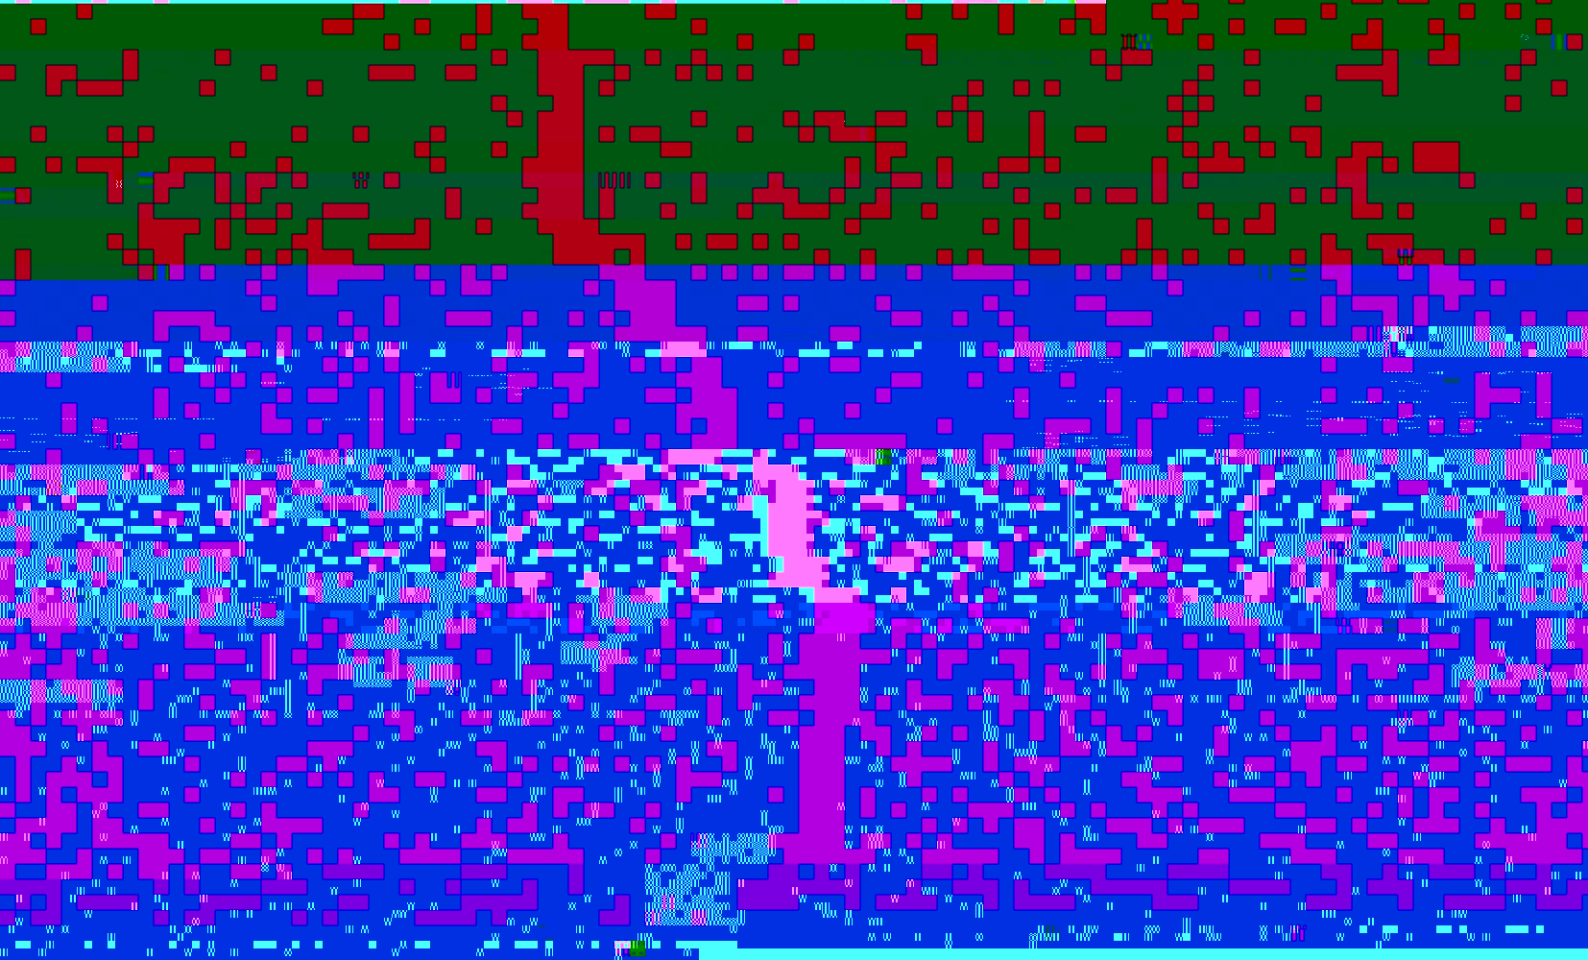

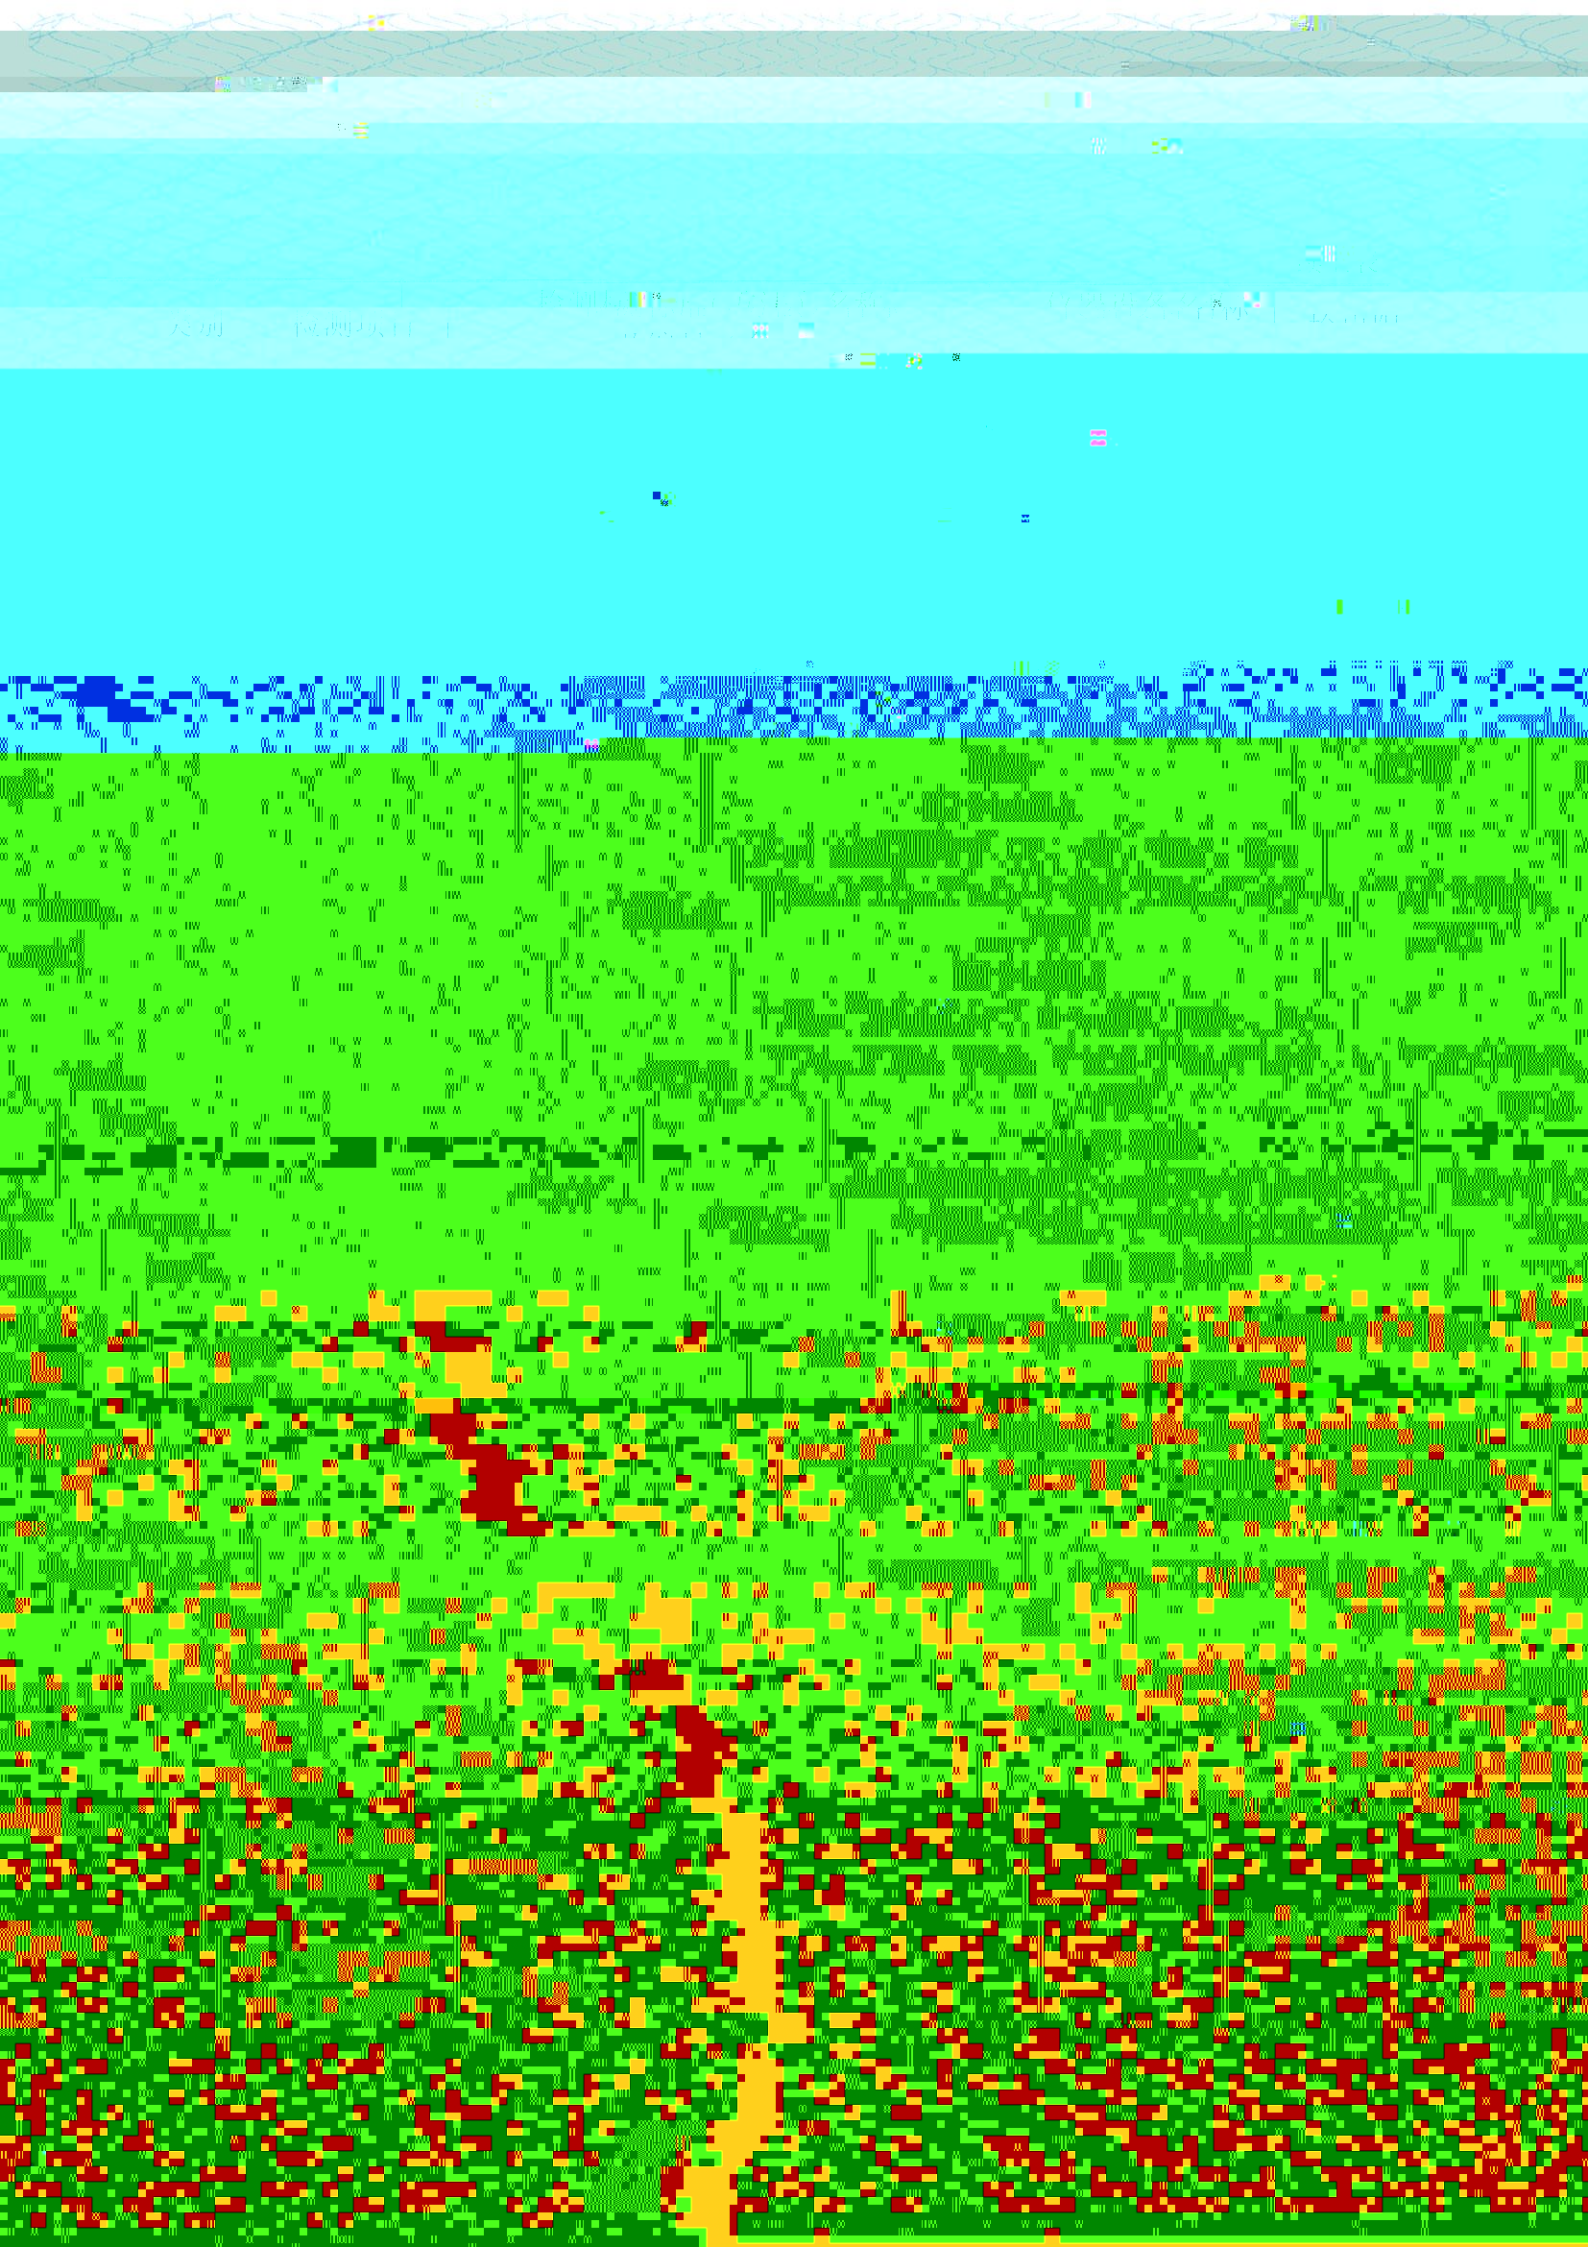



松 山 山 山

三 三

三 三

# 检测报

续上表

|      |       |        |       |           |
|------|-------|--------|-------|-----------|
| 大肠菌群 | 总大肠菌群 | <2     | 3.0   | MPN/100mL |
| 砷    | 砷     | 0.0015 | 0.01  | mg/L      |
| 汞    | 汞     | ND     | 0.001 | mg/L      |

|   |    |      |      |
|---|----|------|------|
| 锰 | ND | 0.10 | mg/L |
| 铜 | ND | 1.00 | mg/L |
| 锌 | ND | 1.00 | mg/L |