

HNZYTH-BG/HJ-01/D/1



2216051060139

2022年06月01日

TEST REPORT

报告编号: ZJTHH2023-0001C1

检测地点: 焦作检测



委托单位: 沁阳县中和新能源电力有限公司

项目名称: 沁阳县中和新能源电力有限公司沁阳县生活

垃圾焚烧发电项目2022年年度能效检测

委托单位: 沁阳县中和新能源电力有限公司

检测地点: 焦作

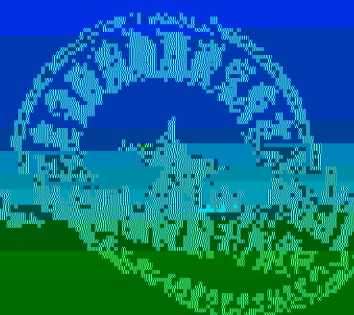

声 明

一、本报自本加篇“河南省政协机关服务中心有限公司塔岭检测站用青仁和塔岭篇”

八、河南省政协机关服务中心有限公司塔岭检测站用青仁和塔岭篇：

“河南省政协机关服务中心有限公司塔岭检测站用青仁和塔岭篇”。

二、本报自本加篇“河南省政协机关服务中心有限公司塔岭检测站用青仁和塔岭篇”。

四、本报自本加篇“河南省政协机关服务中心有限公司塔岭检测站用青仁和塔岭篇”。

五、由委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品的检测数据负责，不对样品来源负责。

六、本报自本加篇“河南省政协机关服务中心有限公司塔岭检测站用青仁和塔岭篇”。

七、本报自本加篇“河南省政协机关服务中心有限公司塔岭检测站用青仁和塔岭篇”。

八、本报自本加篇“河南省政协机关服务中心有限公司塔岭检测站用青仁和塔岭篇”。

檢 測 招 生

大項目	細目項目	設備名(材料名)	設置場所名称	檢出率
電機	電圧検出器	高圧変圧器の油中の水分濃度計 HILTI社製	加納分屯補給隊 CHL480	7-0.6%未満

检测点位	检测项目	检测结果	单位
1	PM ₁₀	7.4	微克/立方米
		5.1	
		7.3	
		5	
总悬浮物	6	mg/m ³	
	7		

语文阅读量	3.5		柱状图
数学阅读量	3.2		
英语阅读量	3.5		
物理阅读量	3.8		
化学阅读量	3.4		
平均值	3.5		
化学阅读量	12		

.....	1.0	100g/L
平均值	13	

0.184		
0.149		0.155
0.165	avg	
0.164		平均值
0.19		
0.16		总磷
0.14	avg	
0.14		平均值

检 测 报 告

委托单位:

经办人: