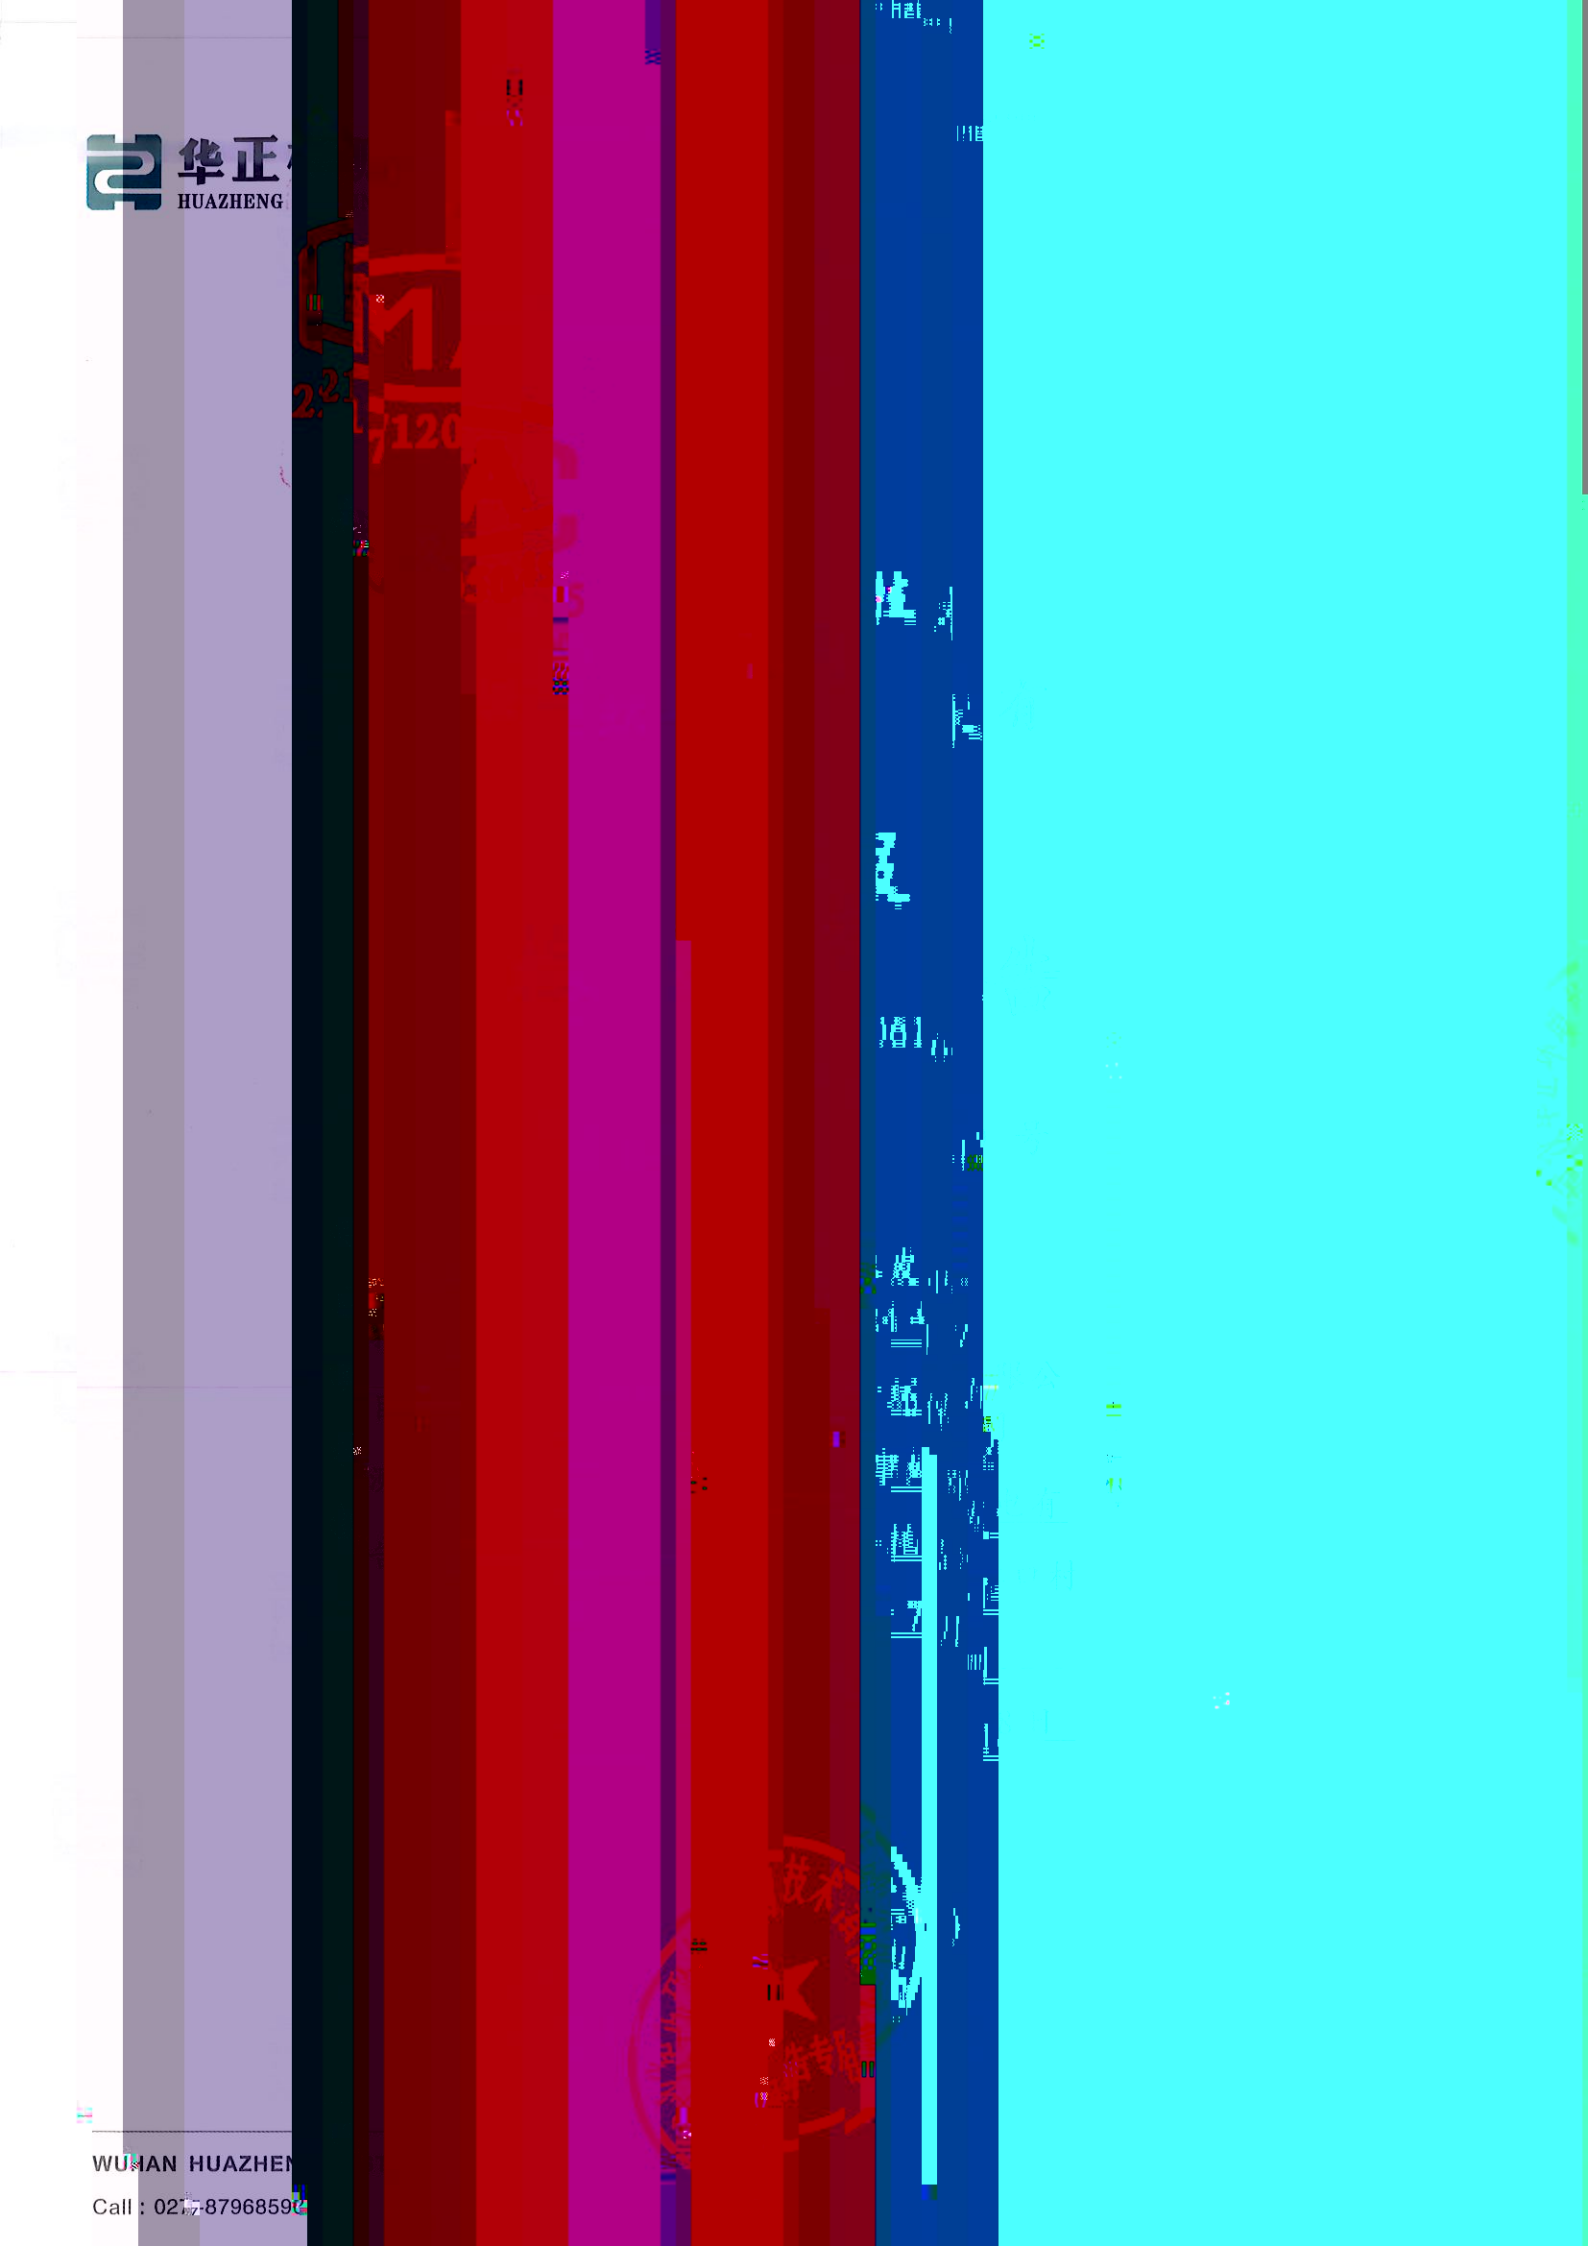


：027-879685

hztesting.com

红色

无效

负责

书面

诉。

无用章及复制

部分采用

方来源本报告

意若对本

司提出，

☑ 武

栋

□宜

□襄

武汉市

宜昌市

襄阳市

本公司


专用章


则数据

日内以

受理申

）号

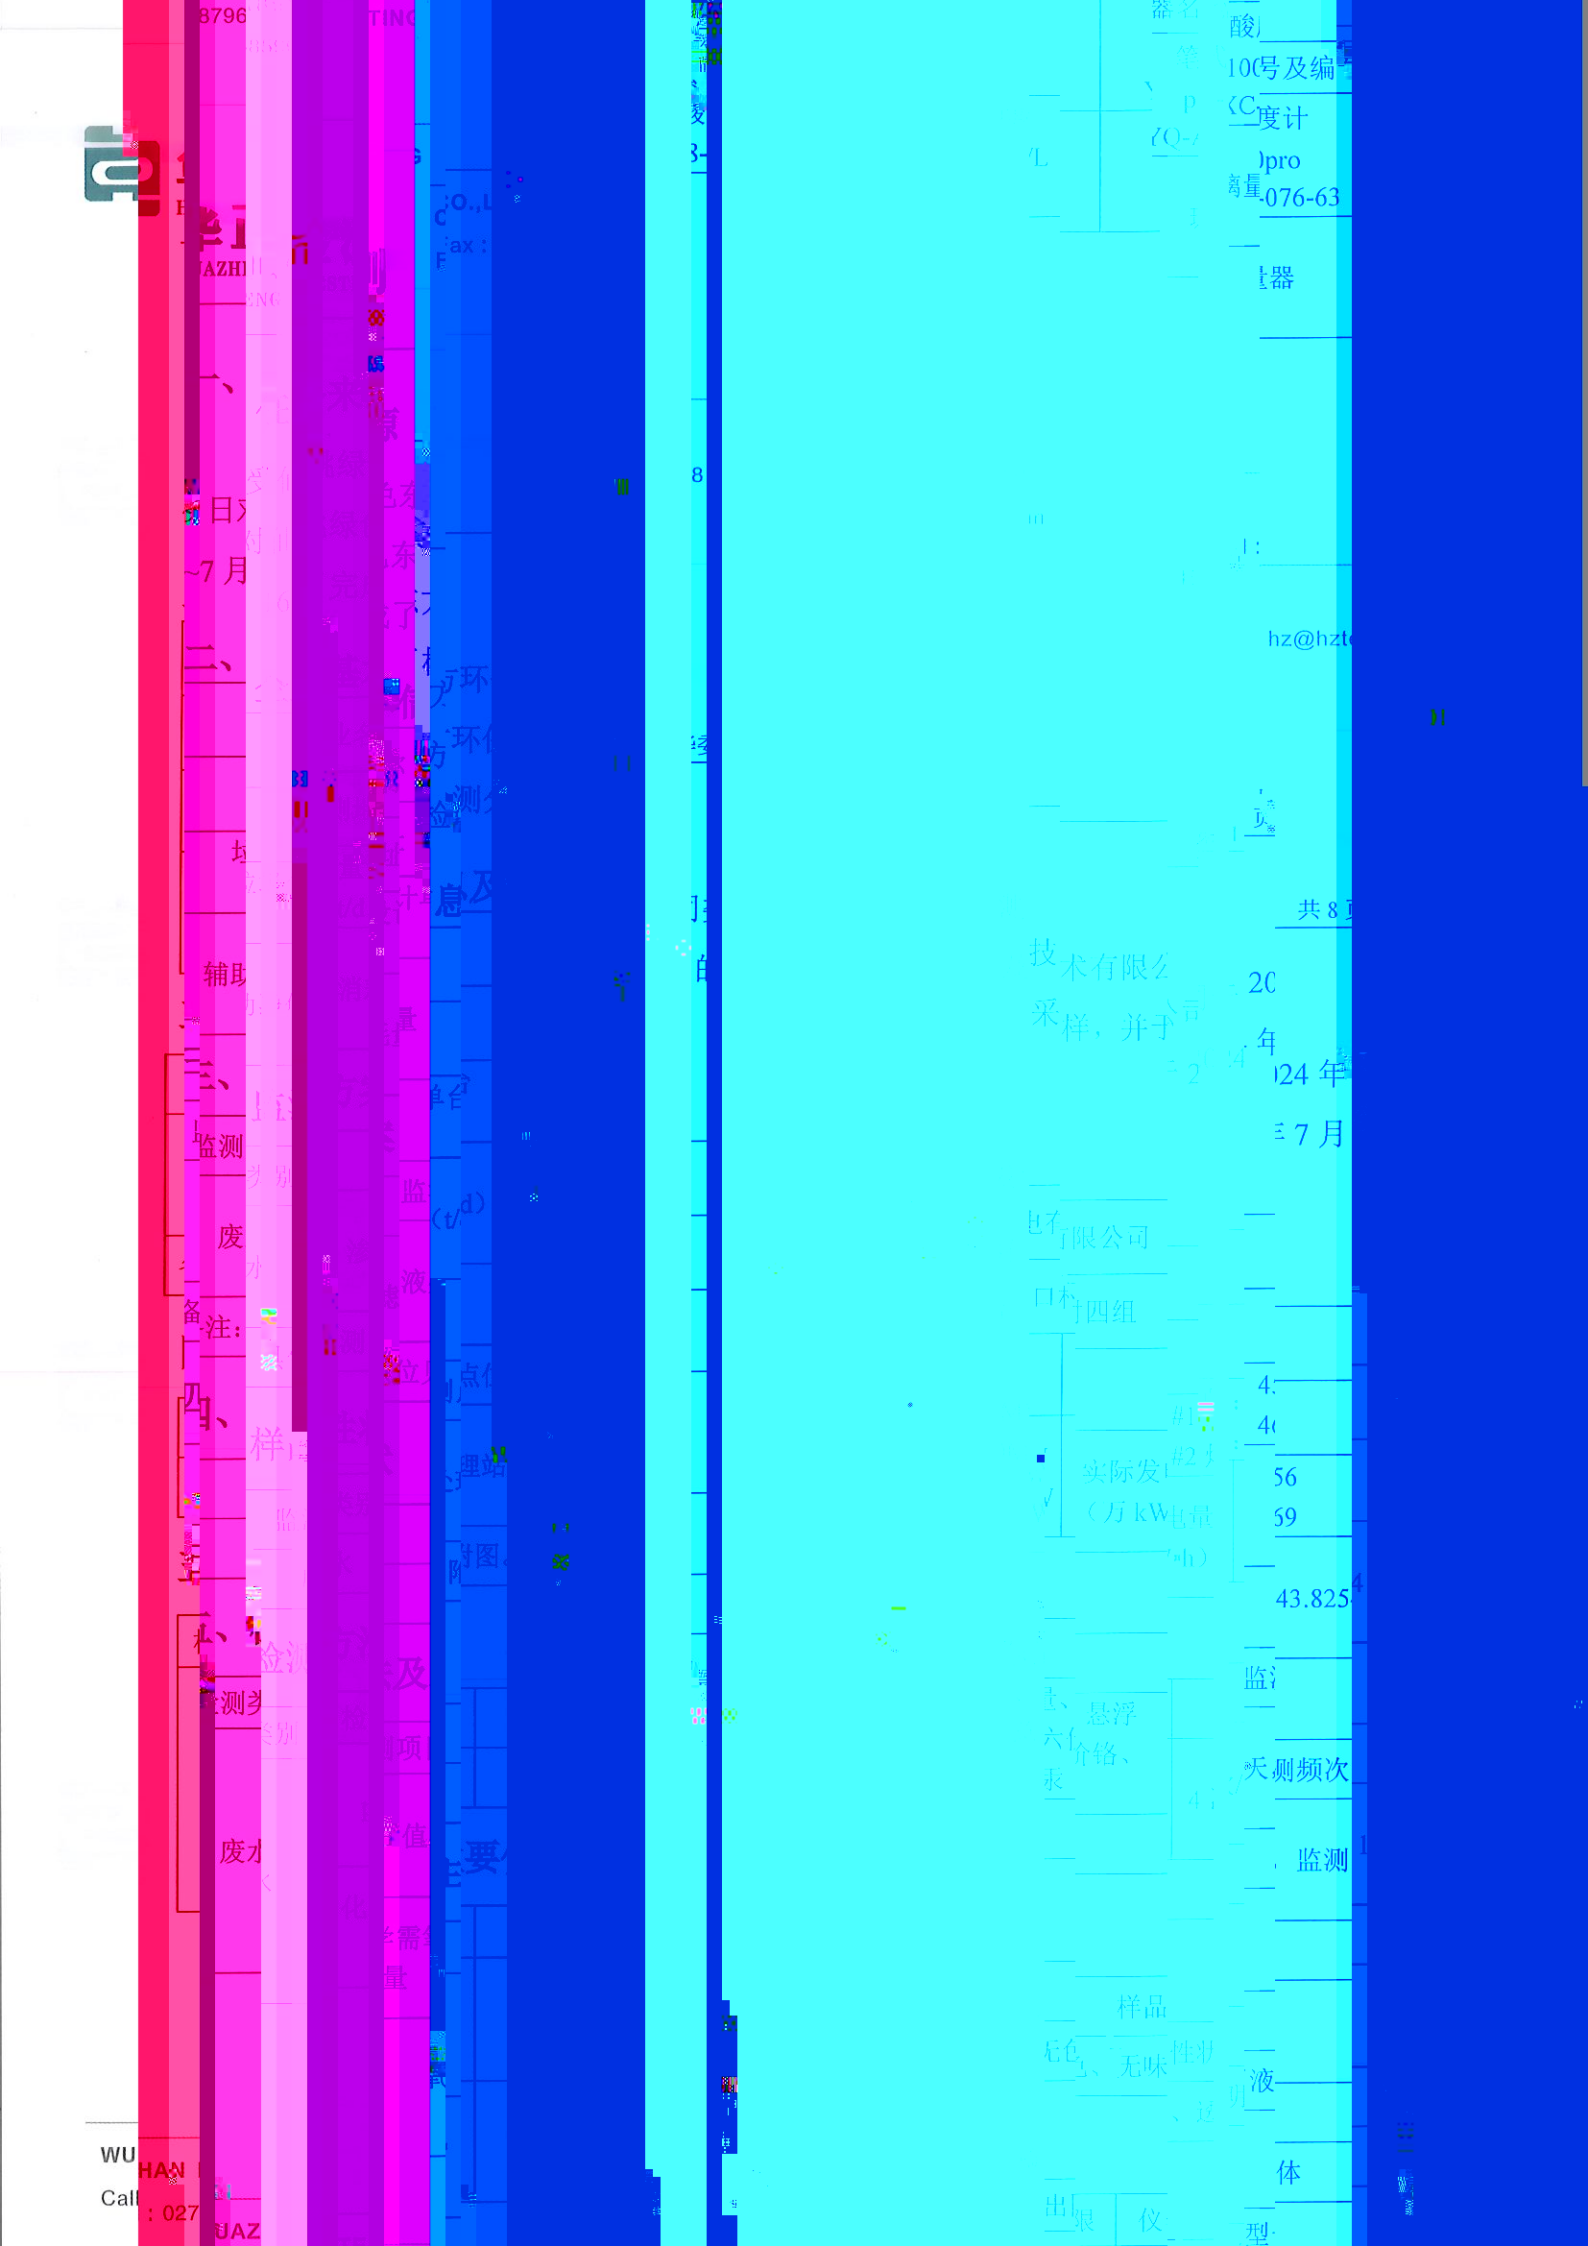

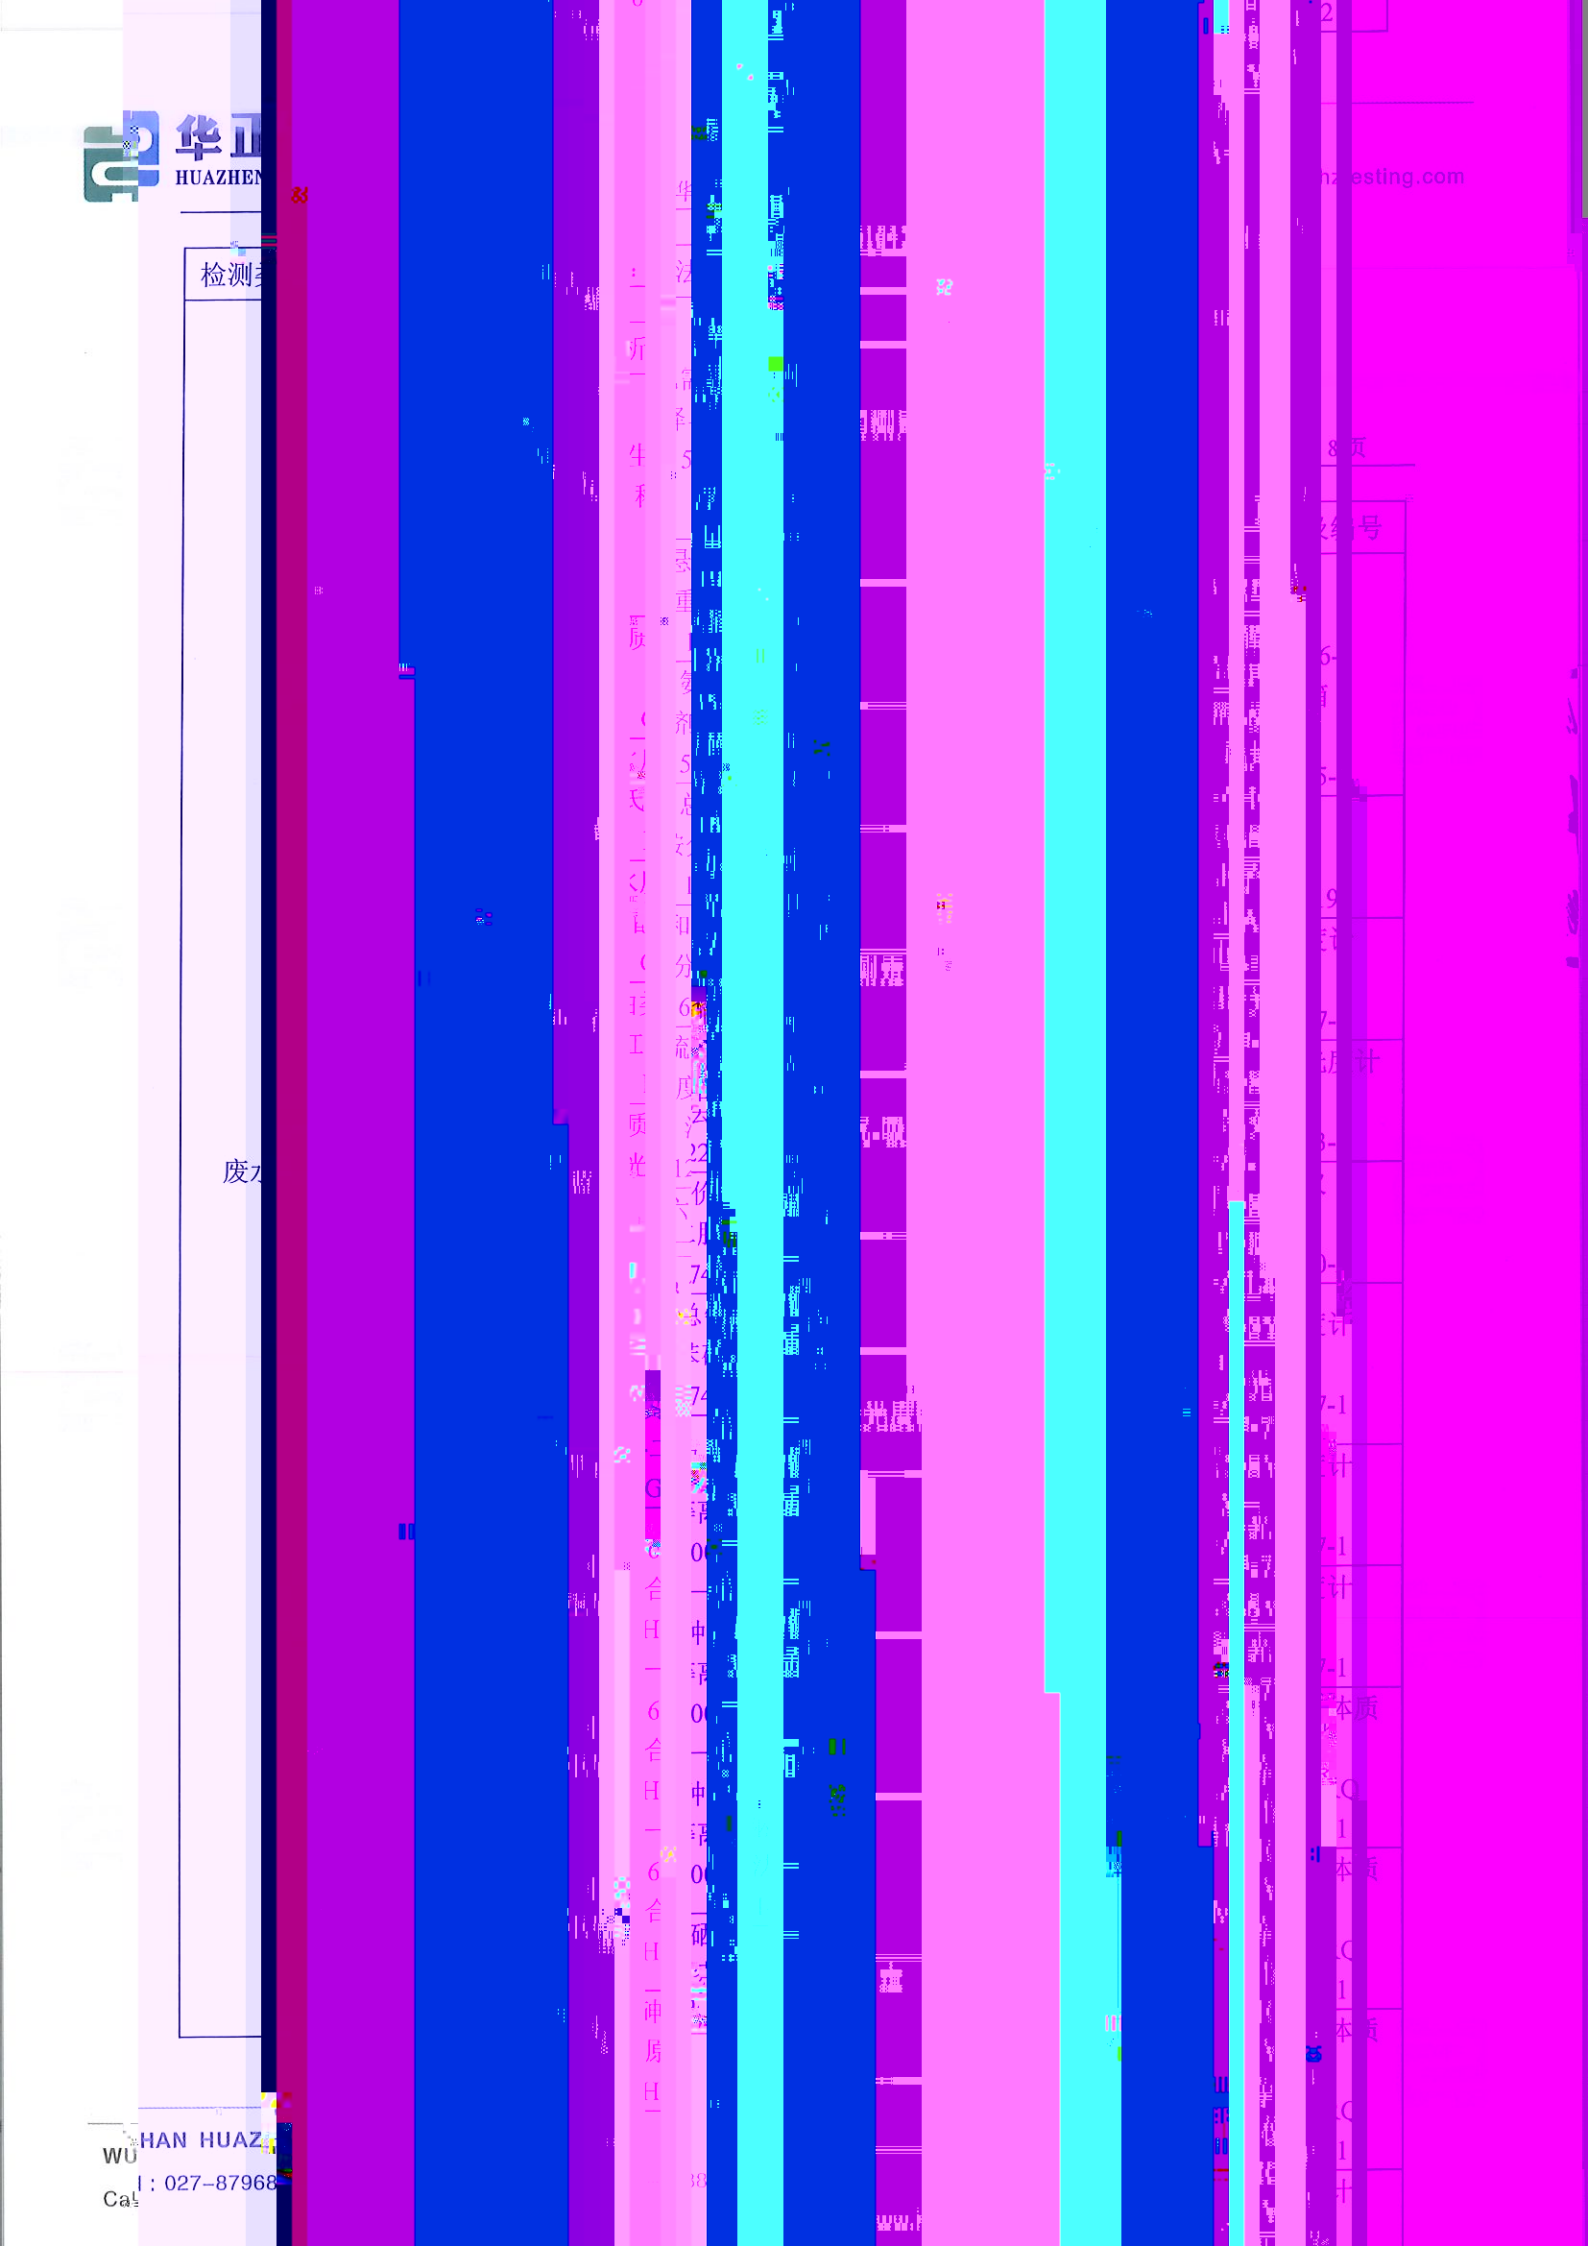

华正检
HUAZHI

七、检测结

监测时

2024年7月9日

备注：1、ND

2、pH

996）表

8978

准限值

2 中


检出限，

接管标

示执行《

编制人：

日 期：2024

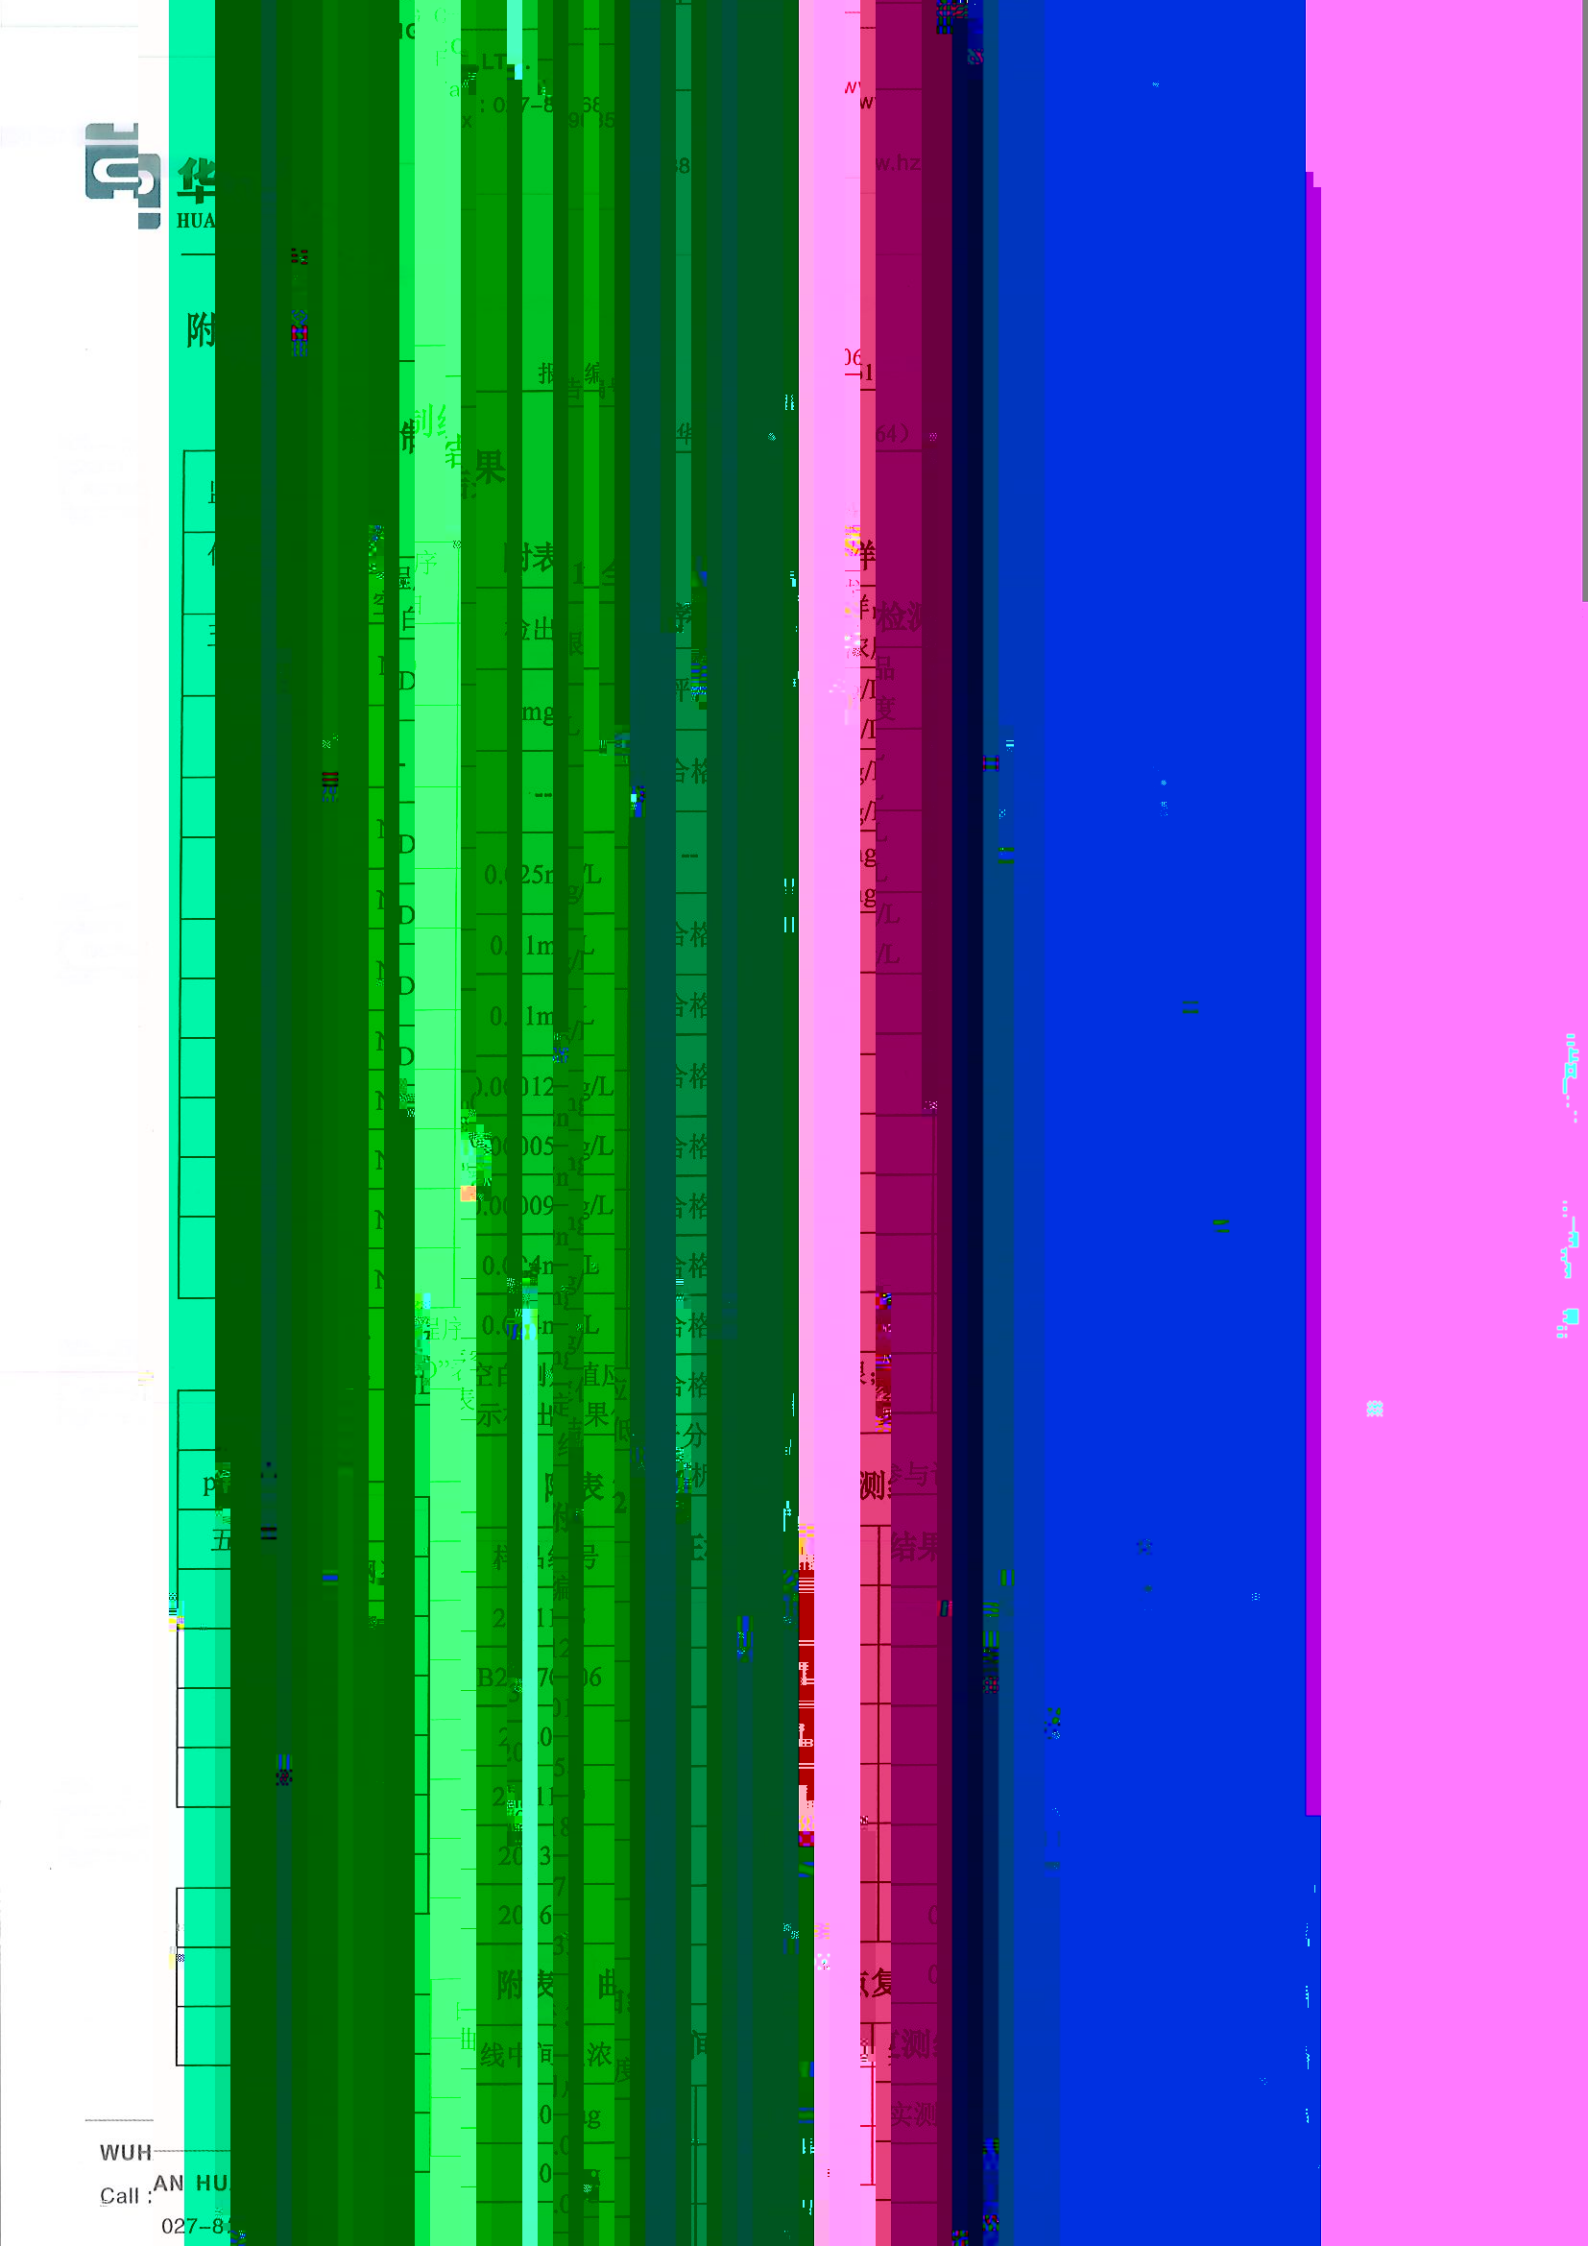

报告编号：武华[illegible]字 202[illegible]（06164）

测项目	曲线中间点浓度/量	测定值	实测相对
砷	10.0μg/L	[illegible].22μg/L	
镉	10.0μg/L	-7.8
铅	10.0μg/L	[illegible].71μg/L	-2.9
油类	40.0mg/L	[illegible].7μg/L	对误差 7.0
化物	20.0μg	[illegible].8mg/L	-0.5
		[illegible]20.2μg	1.0

意图

位示

附图 1：



据来自

D.
CO.,LT 27-87968
Fax：0
WUHAN HUA
Call：02 7-879

附

图 2：现场监测照片



渗
*滤
**报