华正检测

HUAZHENG TESTING

武

项目

委托


项目


检测

报告

WUHAN HUAZHENG TESTI


Call: 027-87968590

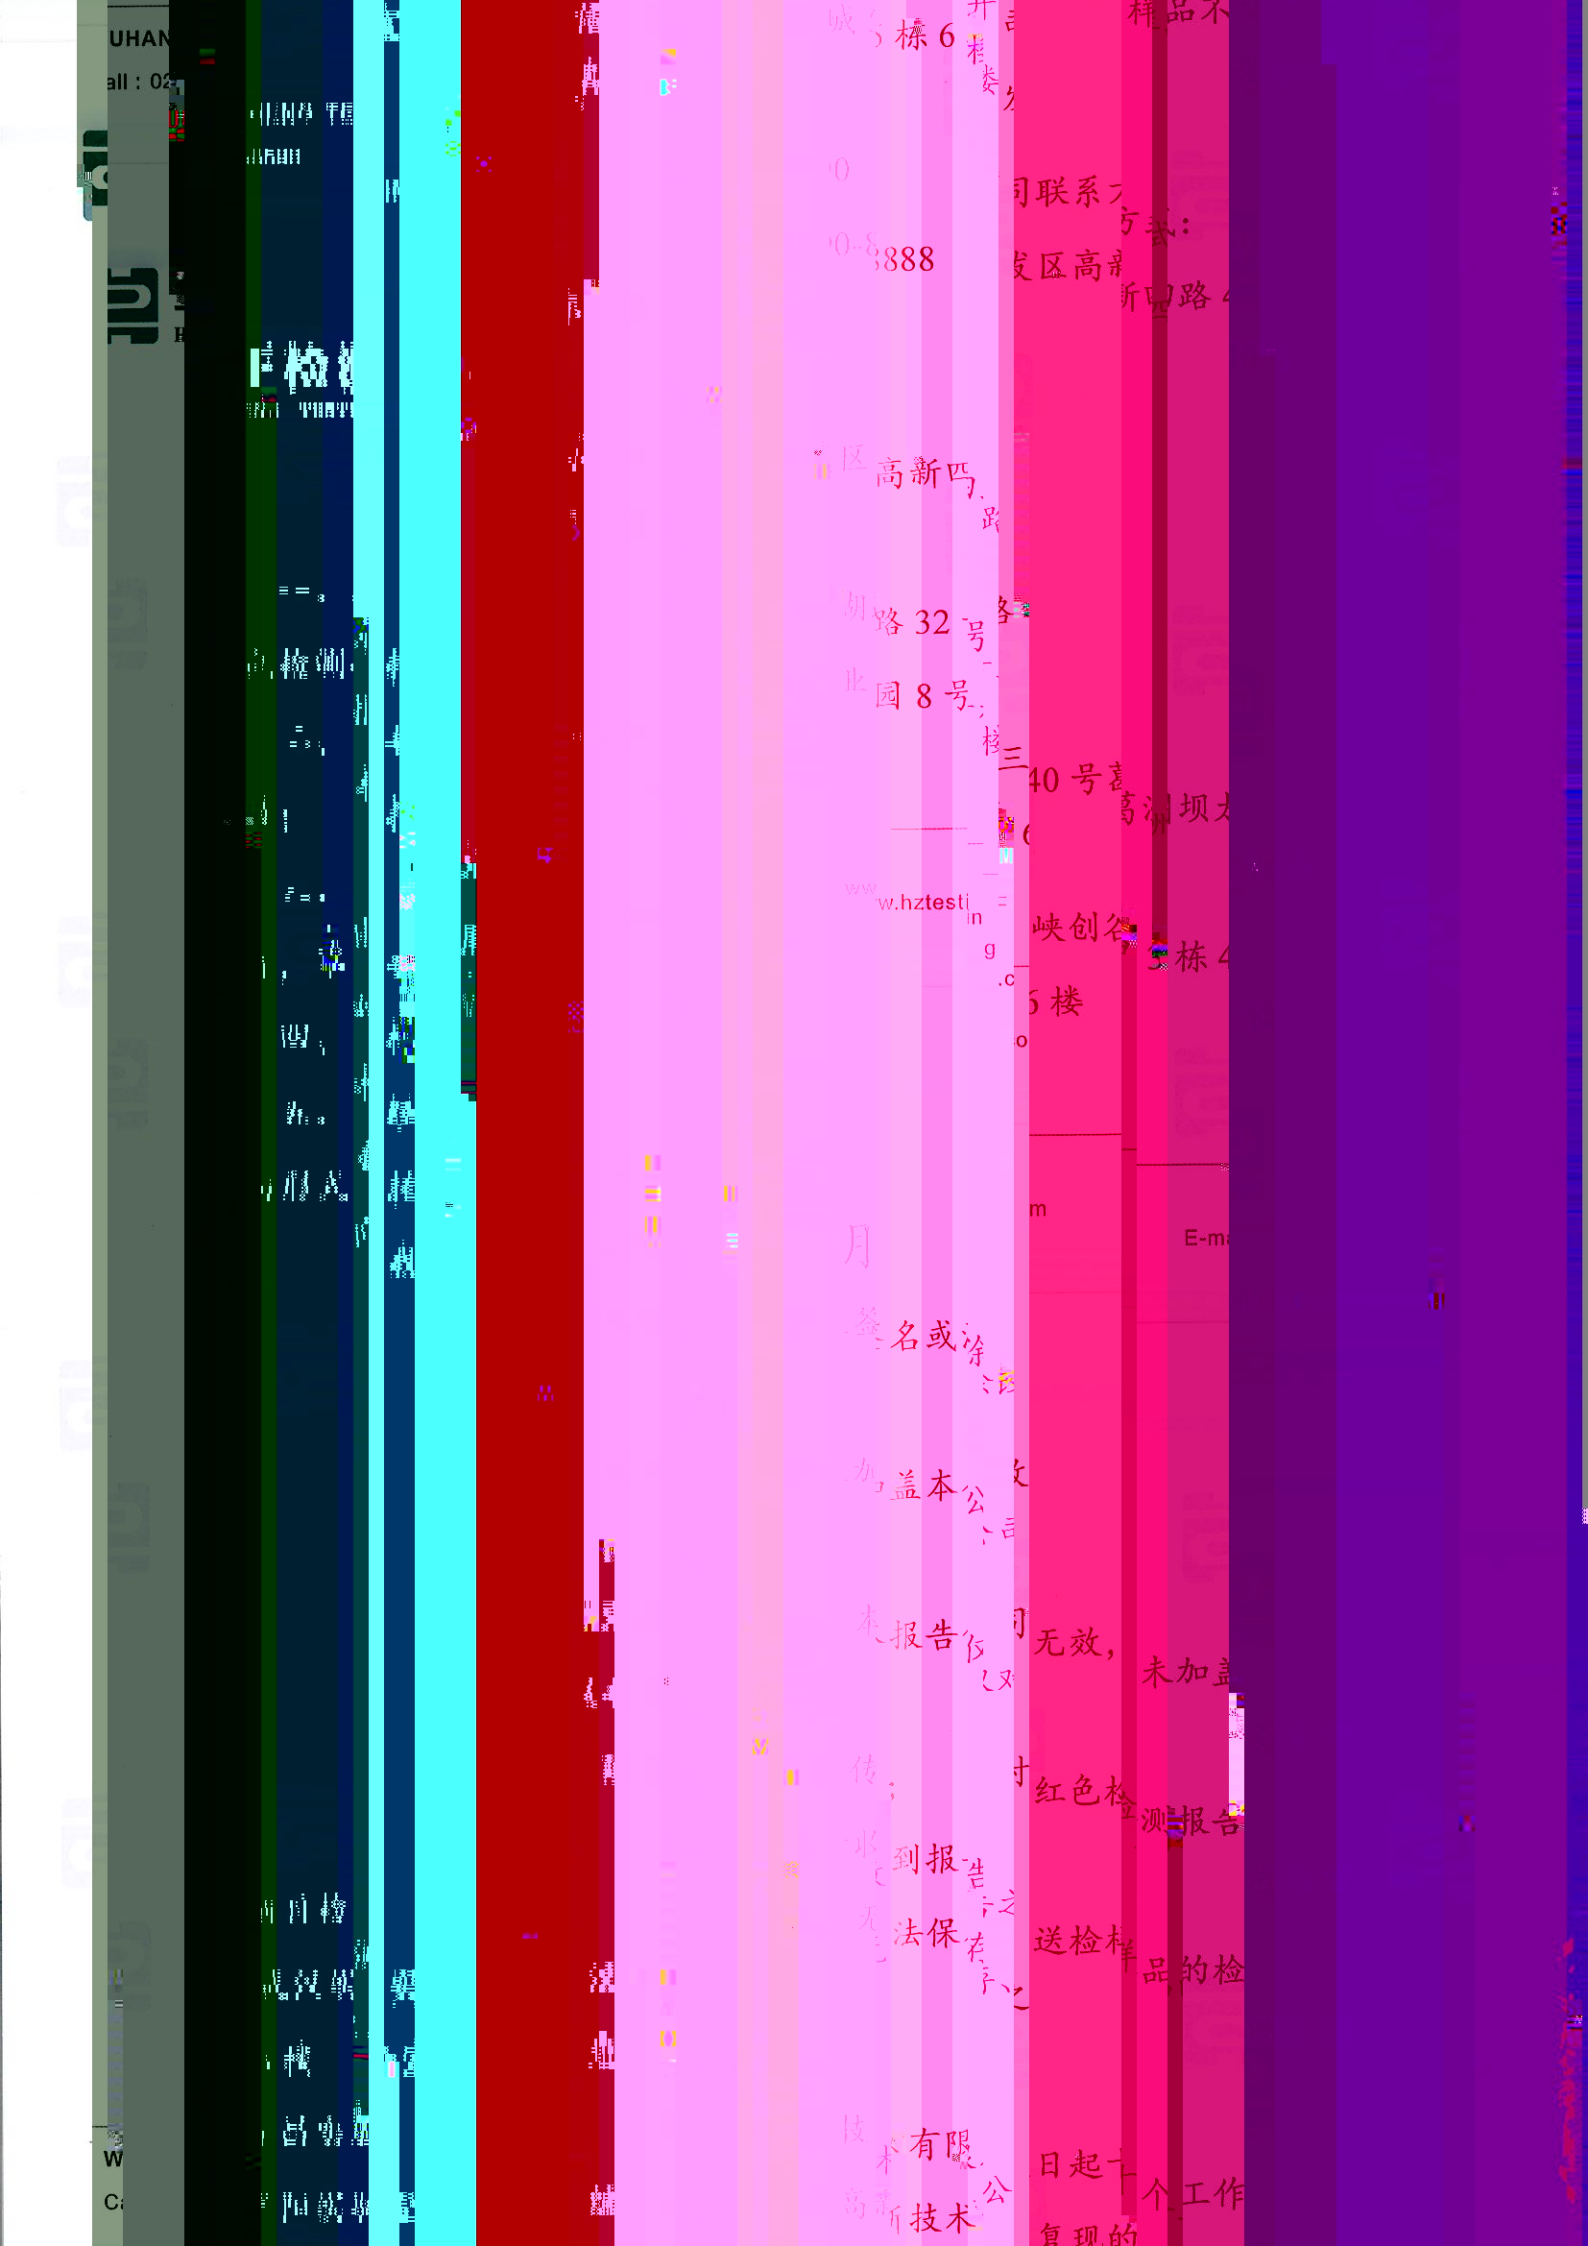

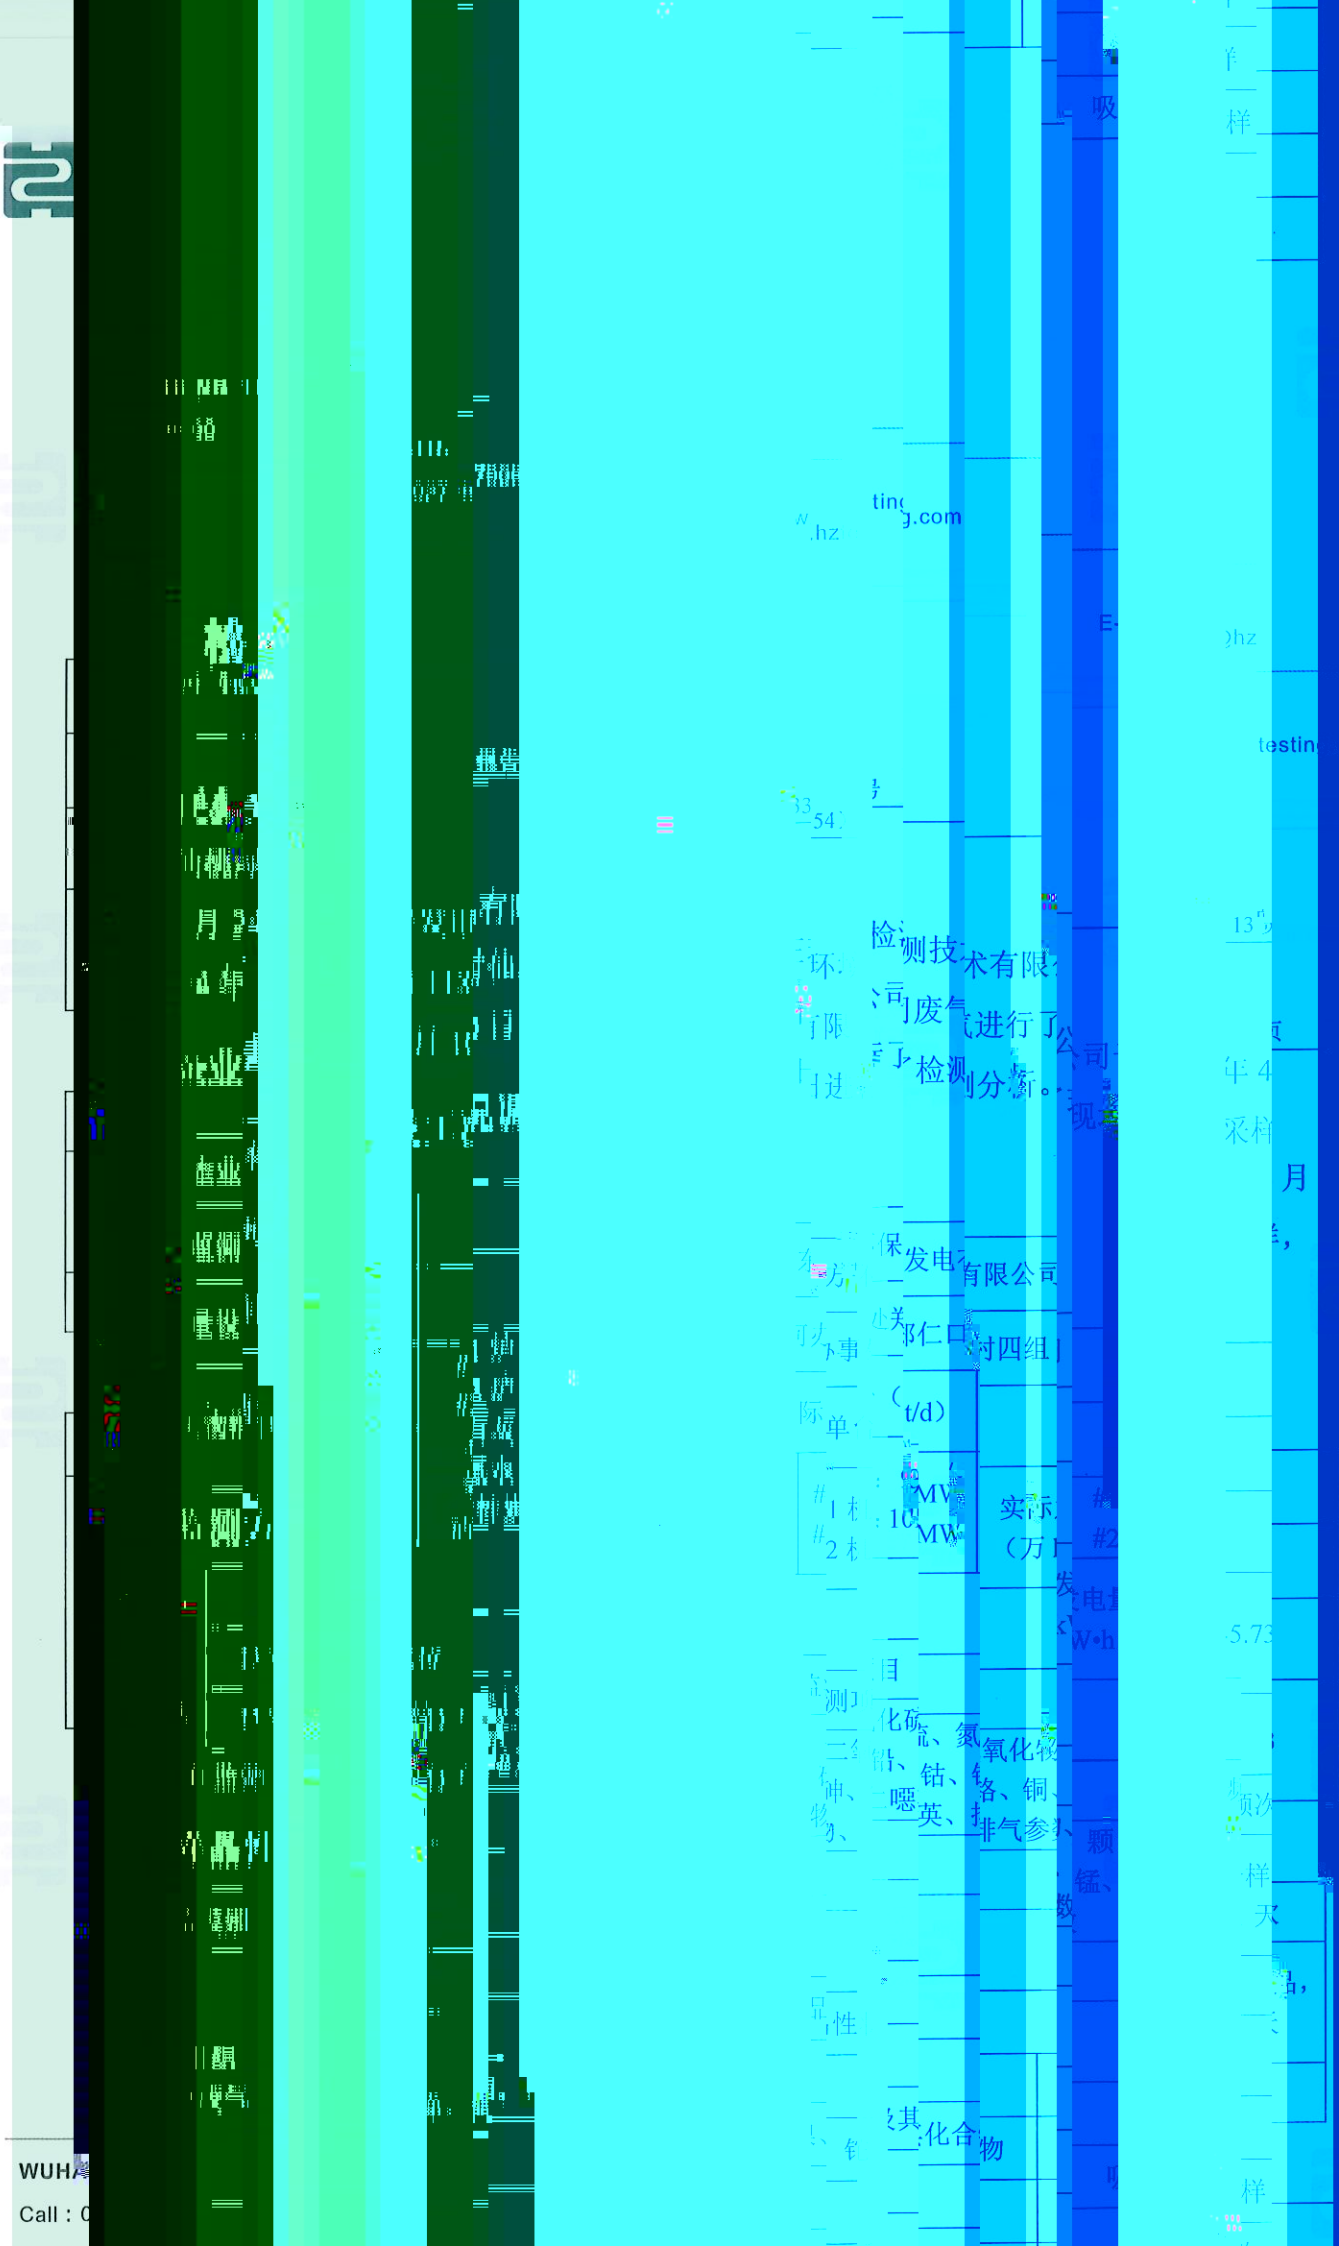

五、

检测类别	
有组织排放废气	

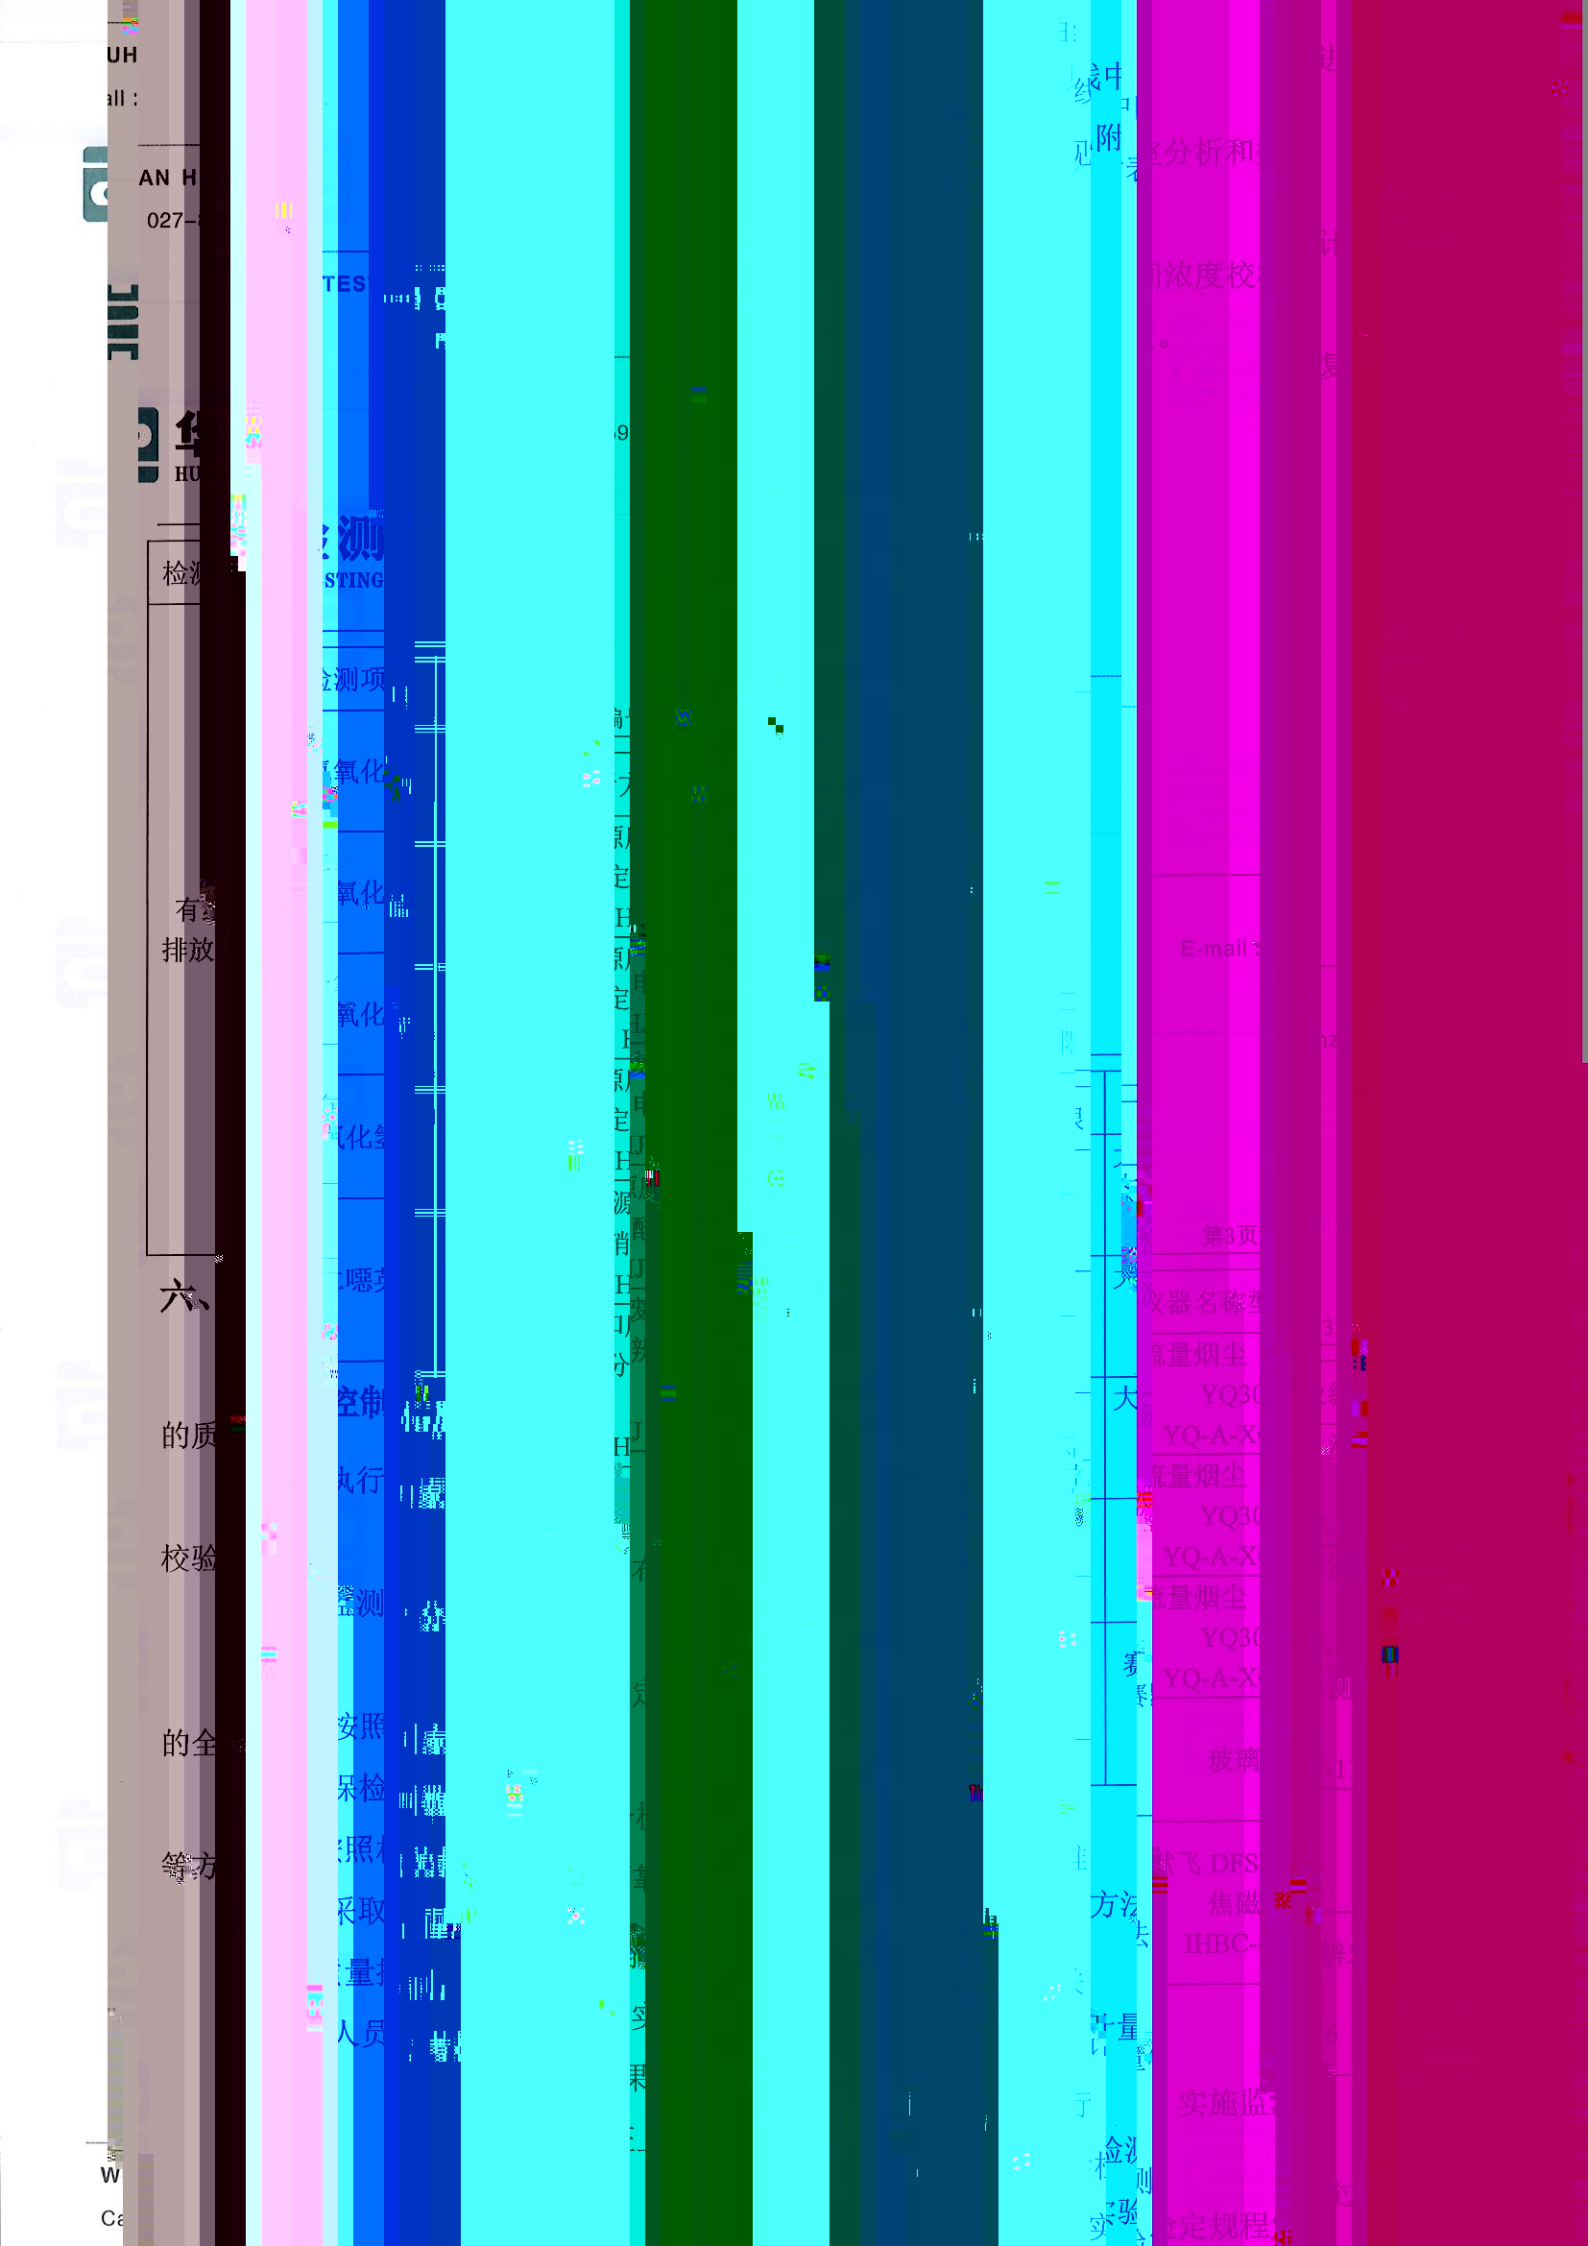

七、检测结果表

1、有组织排放废气检测结果

检测项目				均值	标准限值	达标情况
流速（m/s）	12.5	12.2	12.7	/	/	/

二氧化硫实测排放浓度(mg/m³)						
二氧化硫折算排放浓度(mg/m³)						达标
颗粒物实测排放浓度(mg/m³)						
氮氧化物实测排放浓度(mg/m³)	126	135	/	/	/	
氮氧化物折算排放浓度(mg/m³)	198	130	136	155	300	达标

	无组织其化合物实测排放浓度(mg/m³)	0.0143	0.0108	0.0				
					/	/	/	
	镉及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.0000171	0.0000185	0.0000205	/	/	/	
2024 年	DA002(2#) 铊及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.0000267	0.00000873	0.0000080	/	/	/	
	排气筒							
	镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl 计）							
	铅及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.000286	0.000294	0.000287	/	/	/	
	铅及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.00848	0.00781	0.00891	/	/	/	
	铊及其化合物实测							
			0.0598	0.0000638	/	/	/	
	镉及其化合物实测排放浓度（mg/m³）		0.00178	0.00255	/	/	/	

监测日期	监测点位	监测项目	检测结果			均值	标准限值	达标评价
		锑及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.000441	0.000332	0.000425	/	/	/
		锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以 Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）实						
2024 年 4 月 8 日	DA002(2#排气筒)（◎1）	Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计）实	0.0184	0.0165	0.0193	/	/	/
		烟气温度（℃）	139	137	137	/	/	/
2024 年 4 月 8 日	DA003(1#排气筒)（◎2）	二氧化硫实测排放浓度(mg/m³)	8	9	15	/	/	/
		二氧化硫折算排放浓度(mg/m³)	8	9	15	11	100	达标
		颗粒物实测排放浓度(mg/m³)	3.0	3.2	3.0	/	/	/
		颗粒物折算排放浓度(mg/m³)	3.0	3.1	2.9	3	30	达标
		氮氧化物实测排放浓度(mg/m³)	155	142	221	/	/	/
		氮氧化物折算排放浓度(mg/m³)	157	137	215	170	300	达标

砷及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.000527	0.000435	0.000428	/	/	/	
砷及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.000340	0.000170	0.000000595	/	/	/	

监测日期	监测点位	监测项目	监测结果 1	2	3	均值	标准限值	达标情况
		锰及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.0124	0.0123	0.0133	/	/	/
	DA003…	锰及其化合物实测排放浓度（mg/m³）	0.00979	0.00891	0.00909	/	/	/

2、有组织排放废气检测结果-2


监测日期	监测点位	监测项目	检测结果 1	检测结果 2	检测结果 3	均值	标准限值	达标评价
2024年4月[illegible]日	DA003(1#排气筒)	烟气温度（°C）	133.9	136.8	137.8	136.2	/	/
		烟气流速（m/s）	12.2	12.5	12.3	[illegible]	/	/
		含氧量（%）	10.1	9.4	[illegible]	9.7	/	/
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		二噁英换算质量浓度(ngTEQ/m³)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.1	[illegible]
2024年4月25日	[illegible]（2#排气筒）	烟气温度（°C）	[illegible]	[illegible]	135.2	132.5	/	/
		烟气流速（m/s）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	/	/
		含氧量（%）	9.4	10.0	10.2	9.9	/	/
		标干流量(m³/h)	32713	29813	36175	32900	/	/
		二噁英换算质量浓度(ngTEQ/m³)	0.0084	0.00088	0.0097	0.0063	0.1	达标


[illegible]排气筒高度为[illegible]m。

2、有组织排放废气执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）中表4标准限值，评价标准由委托方提供。

日　期：2024.[illegible]　　日　期：[illegible]　　日　期：2024.5.11

WUHAN HU
Call：027-8

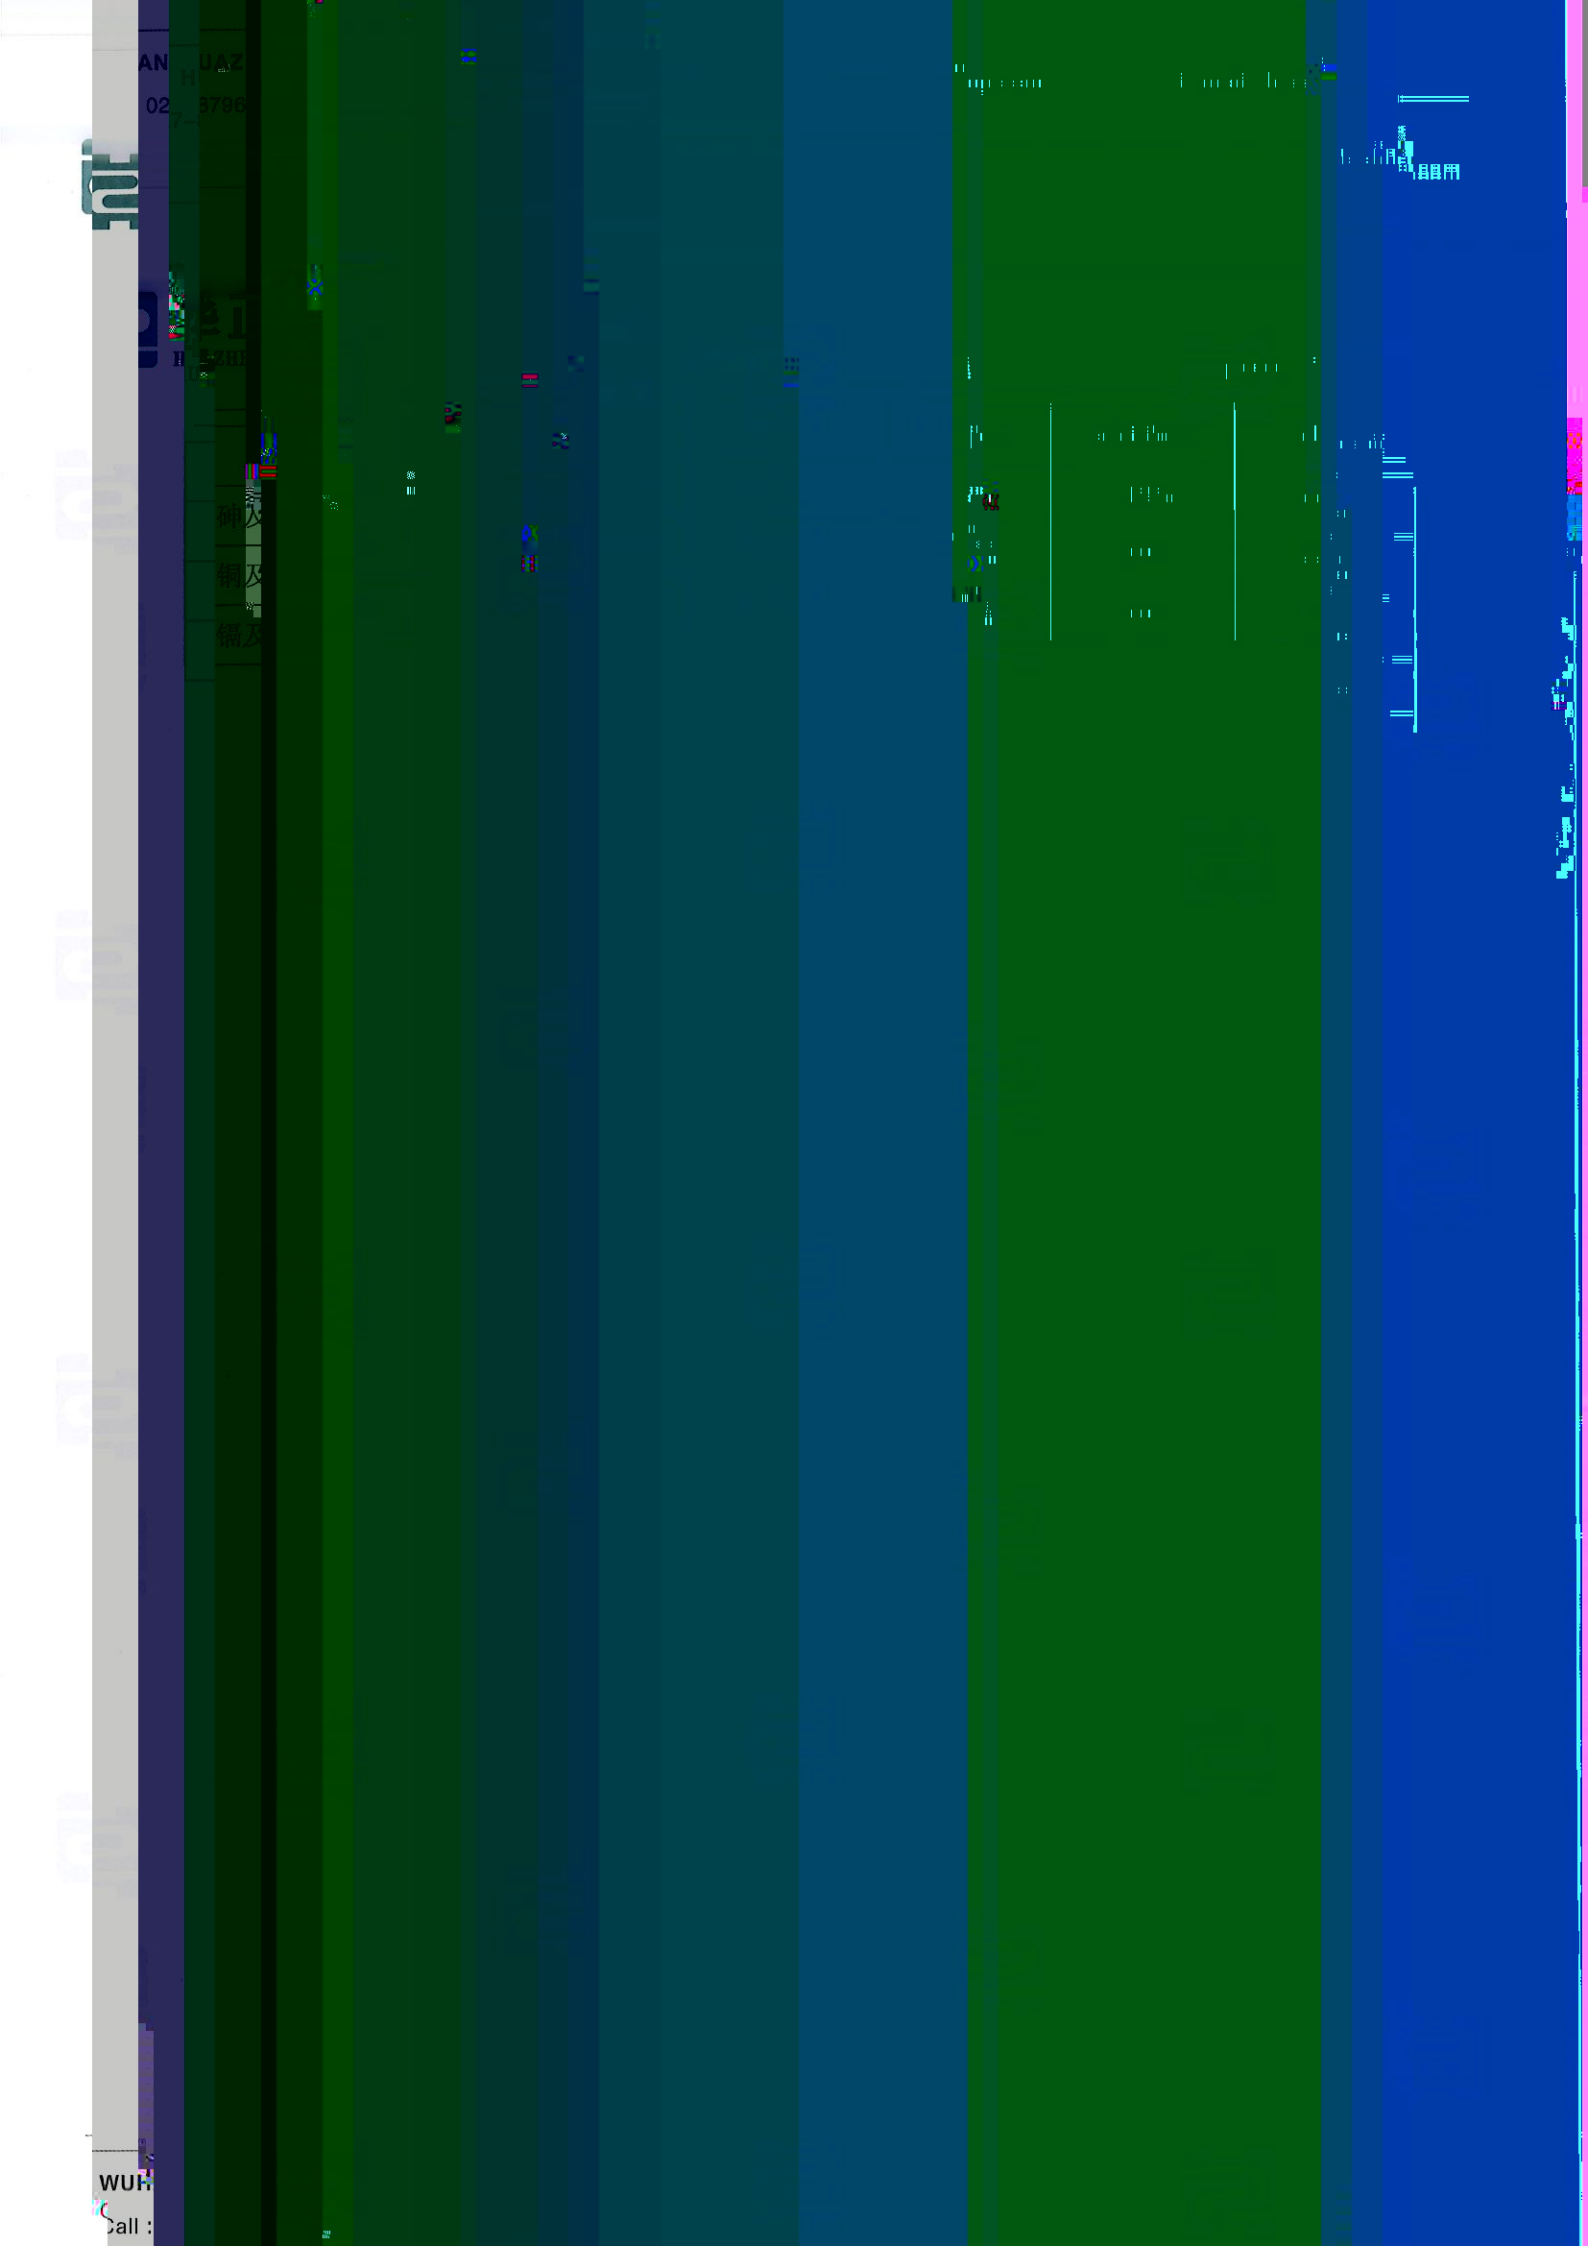

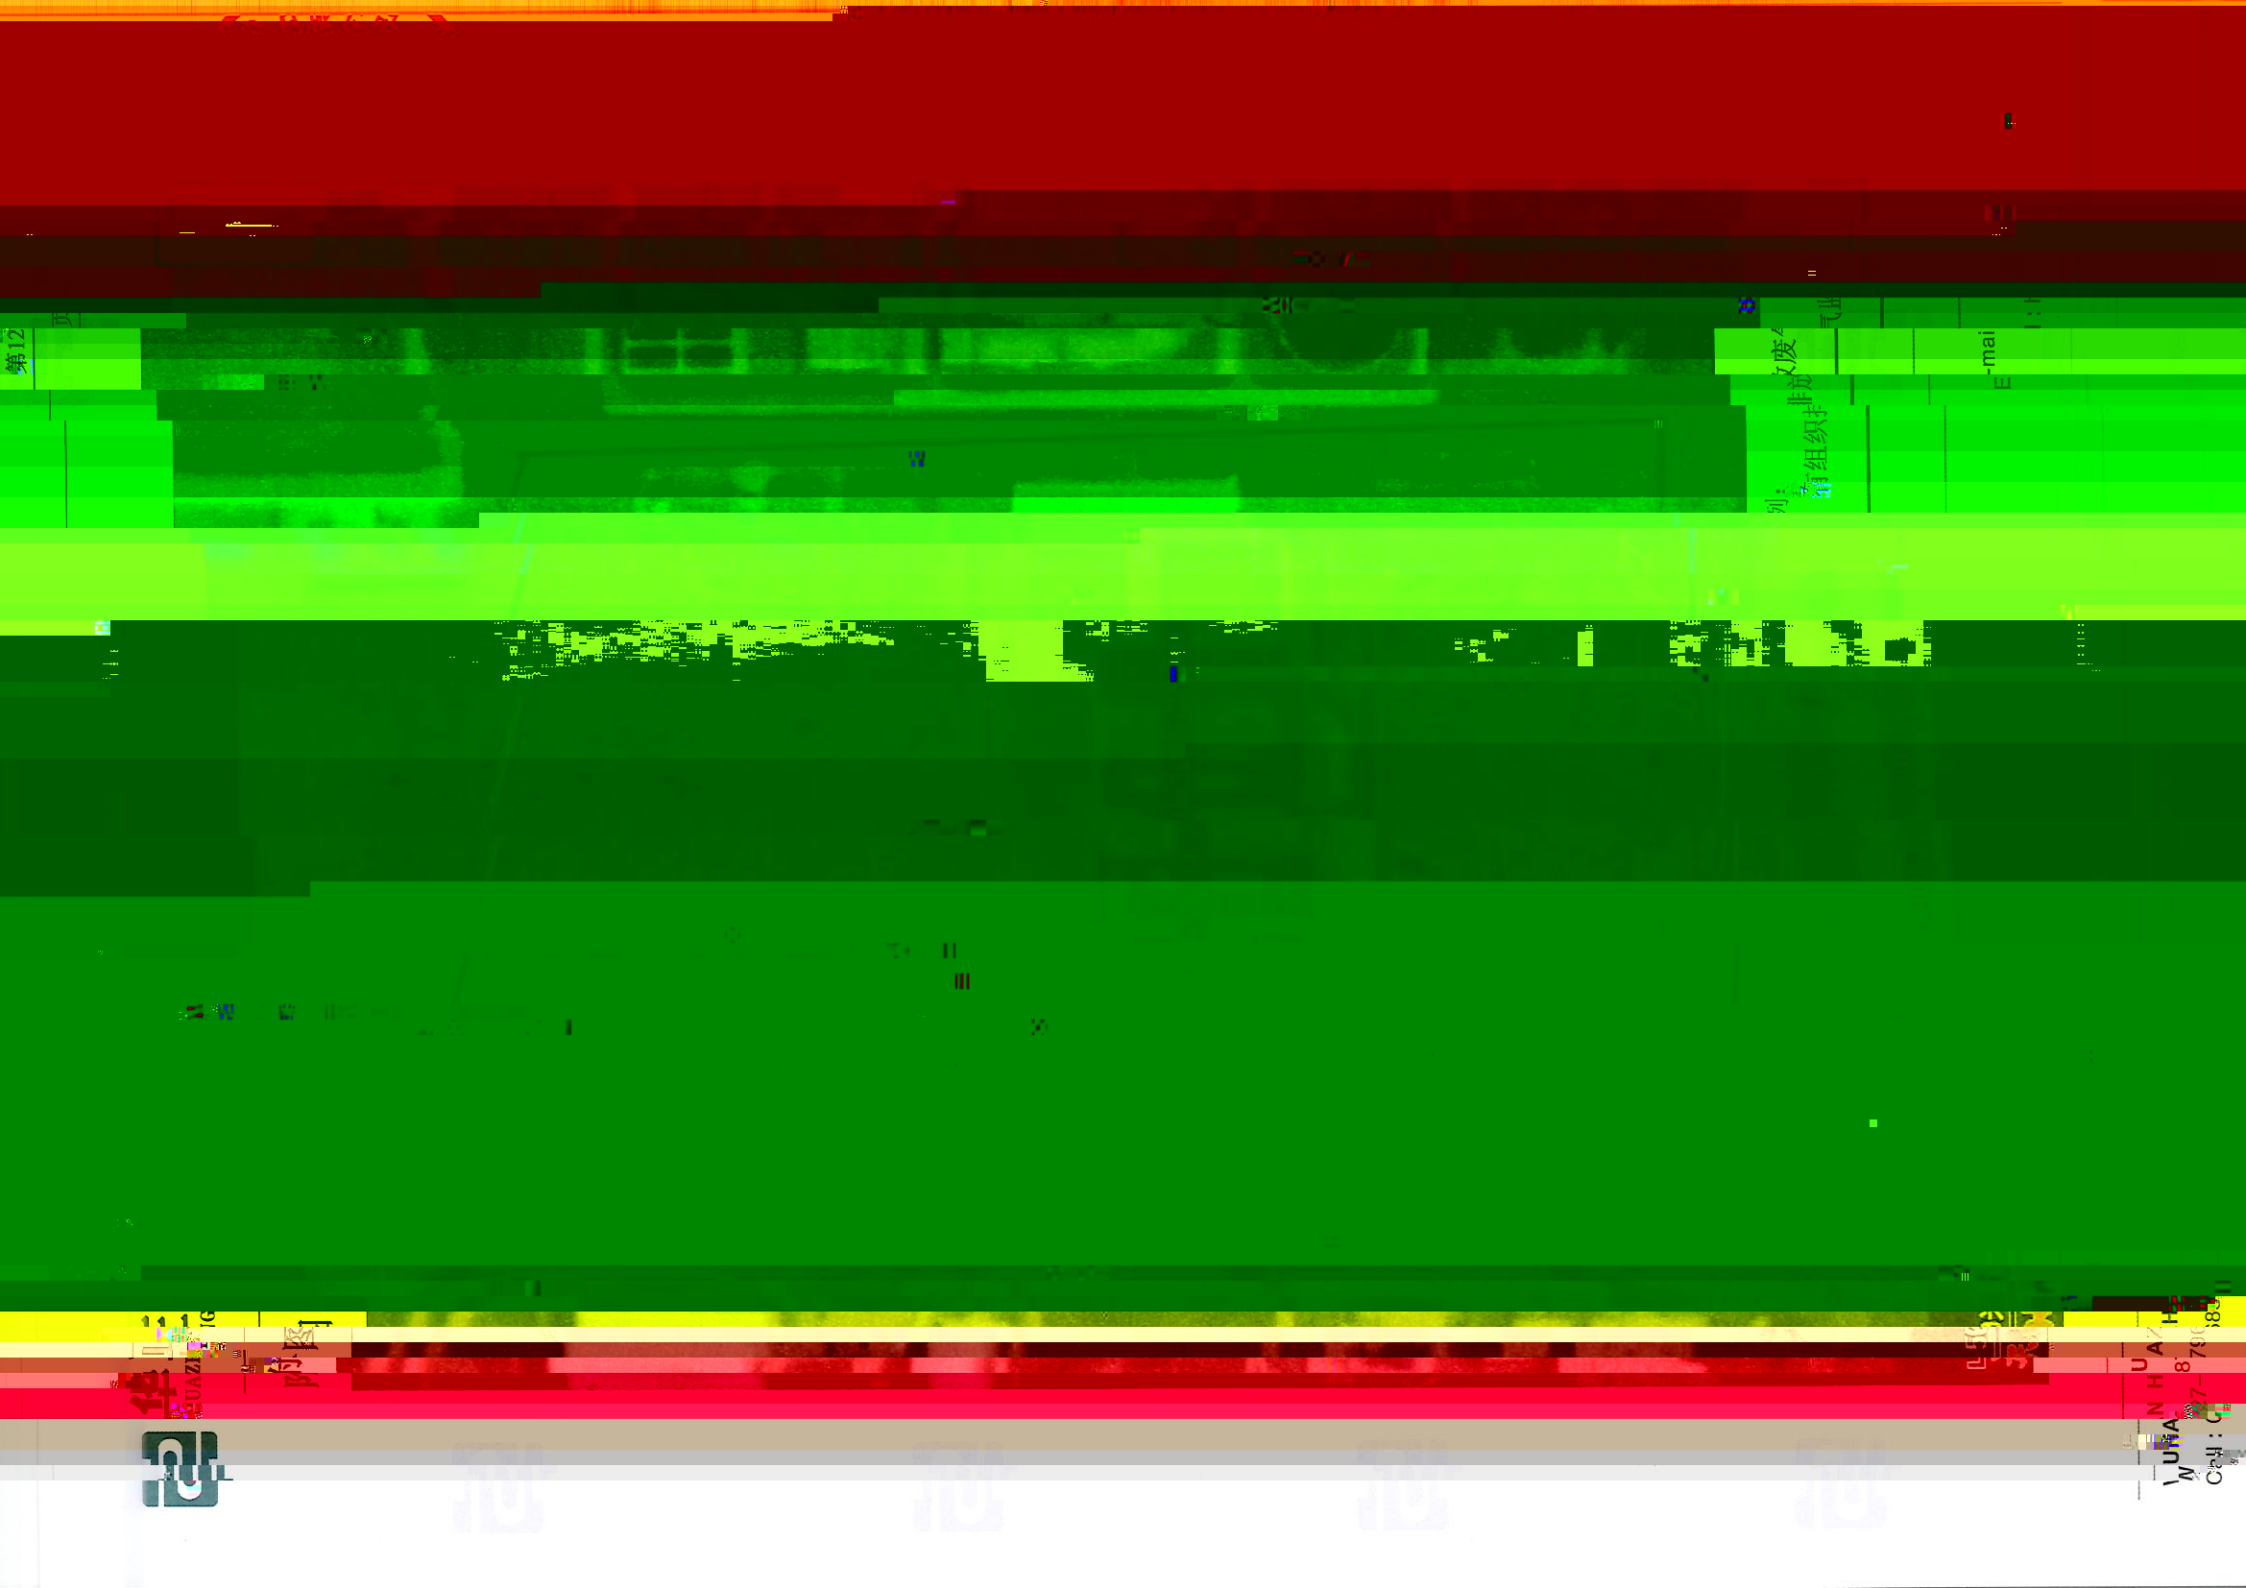

场监测照片



A002(2#排气筒)（

报告结束