




221601060100

00002020-07-2011



TEST REPORT

报告编号: 00002020-07-2011

检测类别: 型式检验

委托单位: 四川益丰汽车零部件有限公司



样品名称: 盛阳美孚加壳润滑油主油瓶包装标识及防伪

检测依据: 依据国家强制性标准 GB 19776-2005 防伪标识

检测地址: 盛阳美孚加壳润滑油主油瓶包装标识及防伪检测

检测类别: 盛气

四川省成都市武侯区

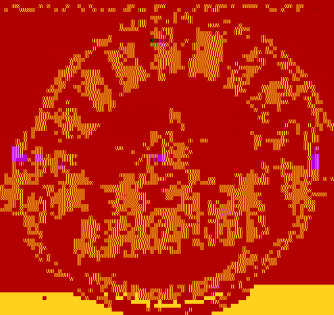

联系方式: 028-85112511

服务热线: 4001111111

电子邮箱: www.028-85112511.com

地址: 四川省成都市武侯区长益路11号3号楼A座11楼1101室 传真: 028-85112511 邮编: 610031


七、 希姆森报告存异议，需另找报告之点（以邮戳或领取报告签字为准）超半日
由南联公司提出，与南联公司一洽，南联公司一洽，南联公司一洽。



检测报告

检测 点位	检测 项目	采样 日期	检测结果			排气筒 高度
			粉尘浓度	二氧化硫	氮氧化物	

1. 检测点位于厂区南侧
2. 检测时间为2025年10月10日

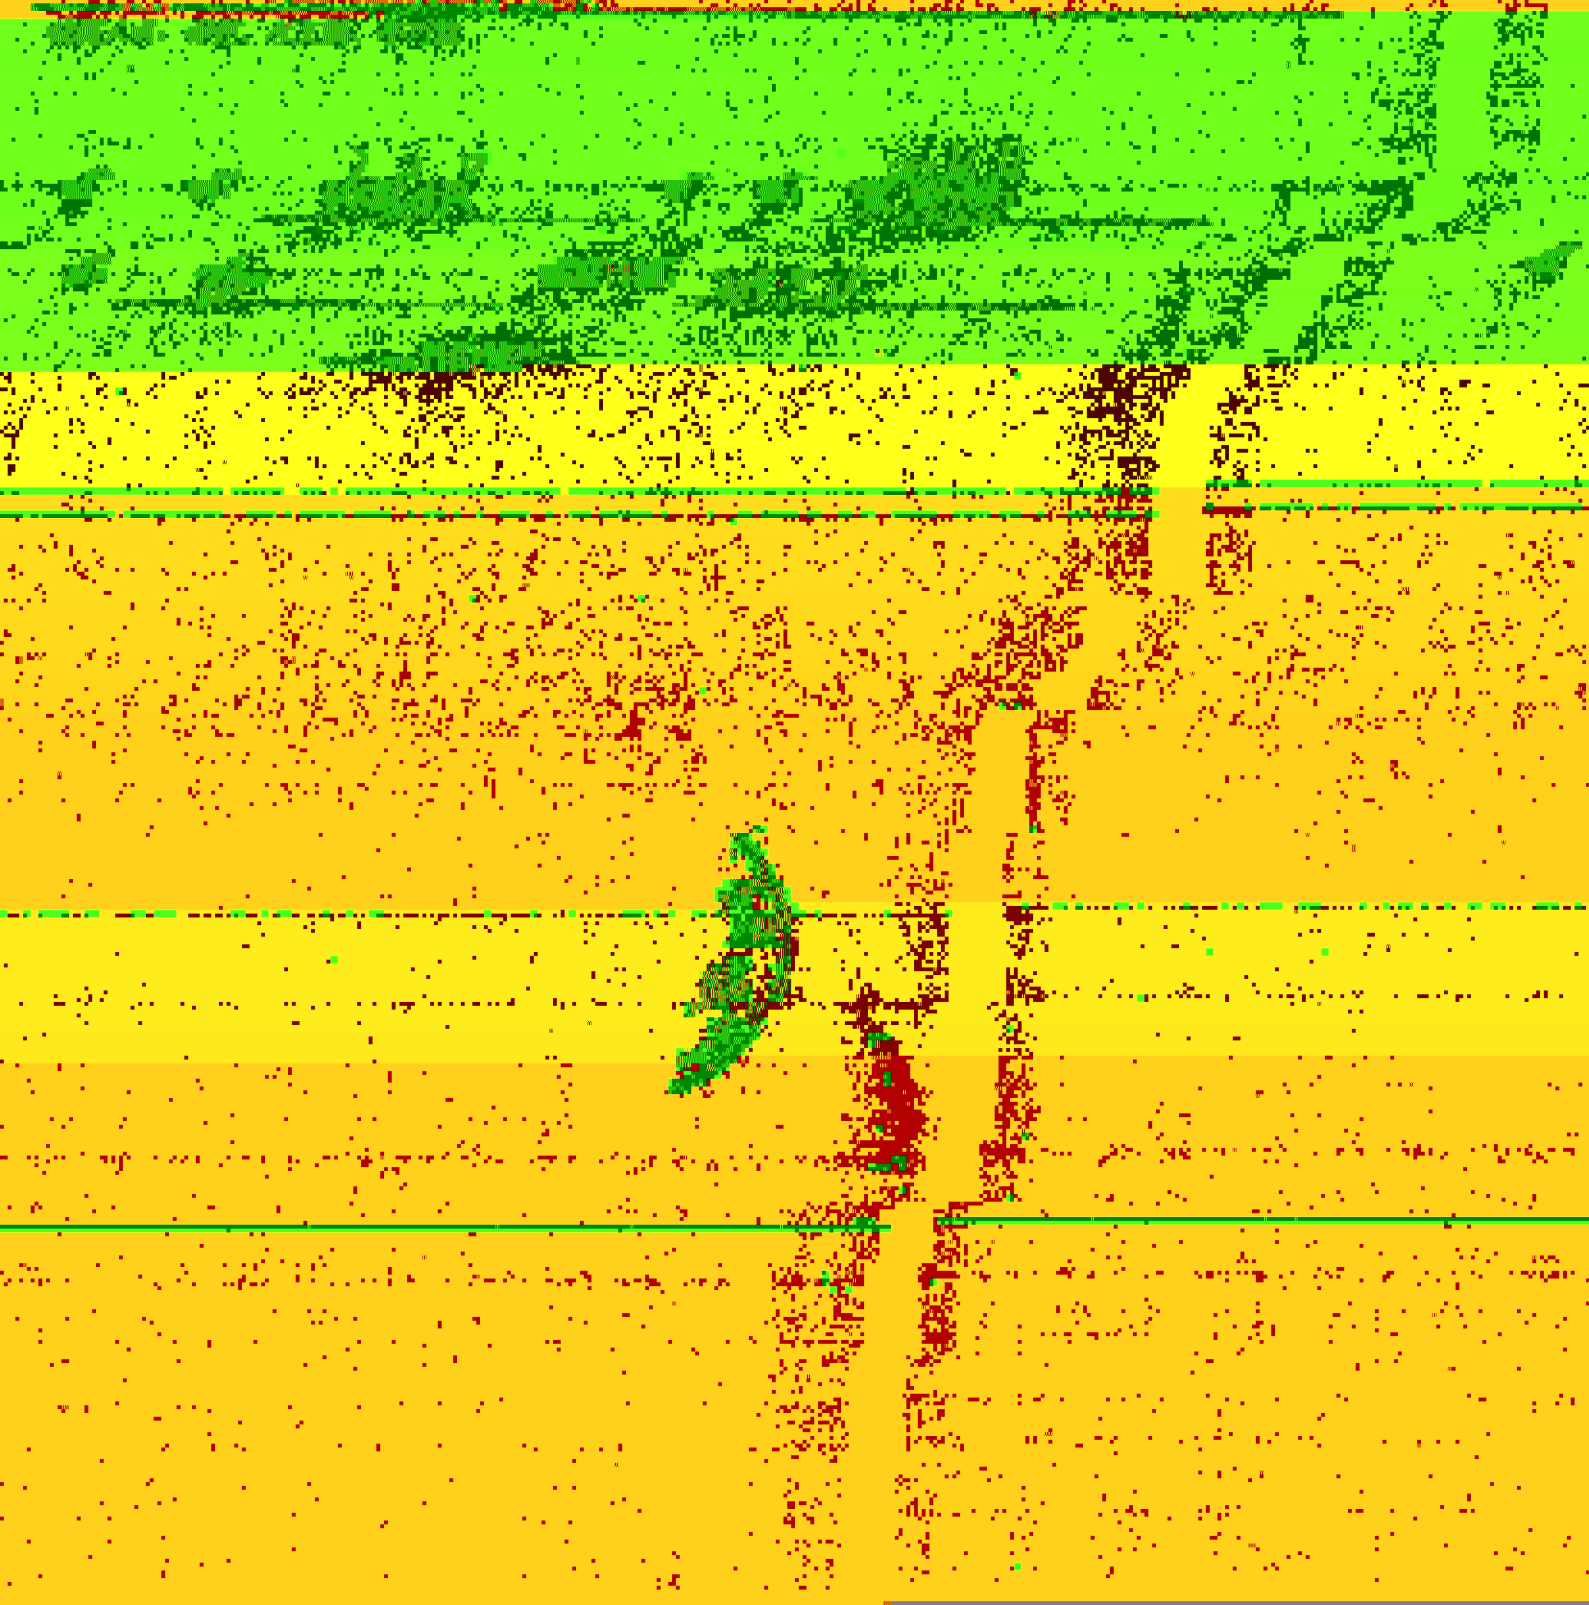

烟气参数表

检测点号	采样位置	检测项目	单位	检测结果
1	炉膛出口	温度	℃	1150
2	炉膛出口	压力	MPa	0.01
3	炉膛出口	流量	m³/h	1200
4	炉膛出口	含氧量	%	12.5
5	炉膛出口	一氧化碳	mg/m³	50
6	炉膛出口	二氧化硫	mg/m³	10
7	炉膛出口	氮氧化物	mg/m³	15
8	炉膛出口	烟尘	mg/m³	20
9	炉膛出口	氨气	mg/m³	5
10	炉膛出口	氢气	mg/m³	1
11	炉膛出口	氟化氢	mg/m³	0.5
12	炉膛出口	氯化氢	mg/m³	0.5
13	炉膛出口	三氧化硫	mg/m³	0.5
14	炉膛出口	氰化氢	mg/m³	0.5
15	炉膛出口	砷化氢	mg/m³	0.5
16	炉膛出口	硒化氢	mg/m³	0.5
17	炉膛出口	碲化氢	mg/m³	0.5
18	炉膛出口	碘化氢	mg/m³	0.5
19	炉膛出口	溴化氢	mg/m³	0.5
20	炉膛出口	氟化氢	mg/m³	0.5
21	炉膛出口	氯化氢	mg/m³	0.5
22	炉膛出口	三氧化硫	mg/m³	0.5
23	炉膛出口	氰化氢	mg/m³	0.5
24	炉膛出口	砷化氢	mg/m³	0.5
25	炉膛出口	硒化氢	mg/m³	0.5
26	炉膛出口	碲化氢	mg/m³	0.5
27	炉膛出口	碘化氢	mg/m³	0.5
28	炉膛出口	溴化氢	mg/m³	0.5
29	炉膛出口	氟化氢	mg/m³	0.5
30	炉膛出口	氯化氢	mg/m³	0.5
31	炉膛出口	三氧化硫	mg/m³	0.5
32	炉膛出口	氰化氢	mg/m³	0.5
33	炉膛出口	砷化氢	mg/m³	0.5
34	炉膛出口	硒化氢	mg/m³	0.5
35	炉膛出口	碲化氢	mg/m³	0.5
36	炉膛出口	碘化氢	mg/m³	0.5
37	炉膛出口	溴化氢	mg/m³	0.5
38	炉膛出口	氟化氢	mg/m³	0.5
39	炉膛出口	氯化氢	mg/m³	0.5
40	炉膛出口	三氧化硫	mg/m³	0.5
41	炉膛出口	氰化氢	mg/m³	0.5
42	炉膛出口	砷化氢	mg/m³	0.5
43	炉膛出口	硒化氢	mg/m³	0.5
44	炉膛出口	碲化氢	mg/m³	0.5
45	炉膛出口	碘化氢	mg/m³	0.5
46	炉膛出口	溴化氢	mg/m³	0.5
47	炉膛出口	氟化氢	mg/m³	0.5
48	炉膛出口	氯化氢	mg/m³	0.5
49	炉膛出口	三氧化硫	mg/m³	0.5
50	炉膛出口	氰化氢	mg/m³	0.5
51	炉膛出口	砷化氢	mg/m³	0.5
52	炉膛出口	硒化氢	mg/m³	0.5
53	炉膛出口	碲化氢	mg/m³	0.5
54	炉膛出口	碘化氢	mg/m³	0.5
55	炉膛出口	溴化氢	mg/m³	0.5
56	炉膛出口	氟化氢	mg/m³	0.5
57	炉膛出口	氯化氢	mg/m³	0.5
58	炉膛出口	三氧化硫	mg/m³	0.5
59	炉膛出口	氰化氢	mg/m³	0.5
60	炉膛出口	砷化氢	mg/m³	0.5
61	炉膛出口	硒化氢	mg/m³	0.5
62	炉膛出口	碲化氢	mg/m³	0.5
63	炉膛出口	碘化氢	mg/m³	0.5
64	炉膛出口	溴化氢	mg/m³	0.5
65	炉膛出口	氟化氢	mg/m³	0.5
66	炉膛出口	氯化氢	mg/m³	0.5
67	炉膛出口	三氧化硫	mg/m³	0.5
68	炉膛出口	氰化氢	mg/m³	0.5
69	炉膛出口	砷化氢	mg/m³	0.5
70	炉膛出口	硒化氢	mg/m³	0.5
71	炉膛出口	碲化氢	mg/m³	0.5
72	炉膛出口	碘化氢	mg/m³	0.5
73	炉膛出口	溴化氢	mg/m³	0.5
74	炉膛出口	氟化氢	mg/m³	0.5
75	炉膛出口	氯化氢	mg/m³	0.5
76	炉膛出口	三氧化硫	mg/m³	0.5
77	炉膛出口	氰化氢	mg/m³	0.5
78	炉膛出口	砷化氢	mg/m³	0.5
79	炉膛出口	硒化氢	mg/m³	0.5
80	炉膛出口	碲化氢	mg/m³	0.5
81	炉膛出口	碘化氢	mg/m³	0.5
82	炉膛出口	溴化氢	mg/m³	0.5
83	炉膛出口	氟化氢	mg/m³	0.5
84	炉膛出口	氯化氢	mg/m³	0.5
85	炉膛出口	三氧化硫	mg/m³	0.5
86	炉膛出口	氰化氢	mg/m³	0.5
87	炉膛出口	砷化氢	mg/m³	0.5
88	炉膛出口	硒化氢	mg/m³	0.5
89	炉膛出口	碲化氢	mg/m³	0.5
90	炉膛出口	碘化氢	mg/m³	0.5
91	炉膛出口	溴化氢	mg/m³	0.5
92	炉膛出口	氟化氢	mg/m³	0.5
93	炉膛出口	氯化氢	mg/m³	0.5
94	炉膛出口	三氧化硫	mg/m³	0.5
95	炉膛出口	氰化氢	mg/m³	0.5
96	炉膛出口	砷化氢	mg/m³	0.5
97	炉膛出口	硒化氢	mg/m³	0.5
98	炉膛出口	碲化氢	mg/m³	0.5
99	炉膛出口	碘化氢	mg/m³	0.5
100	炉膛出口	溴化氢	mg/m³	0.5